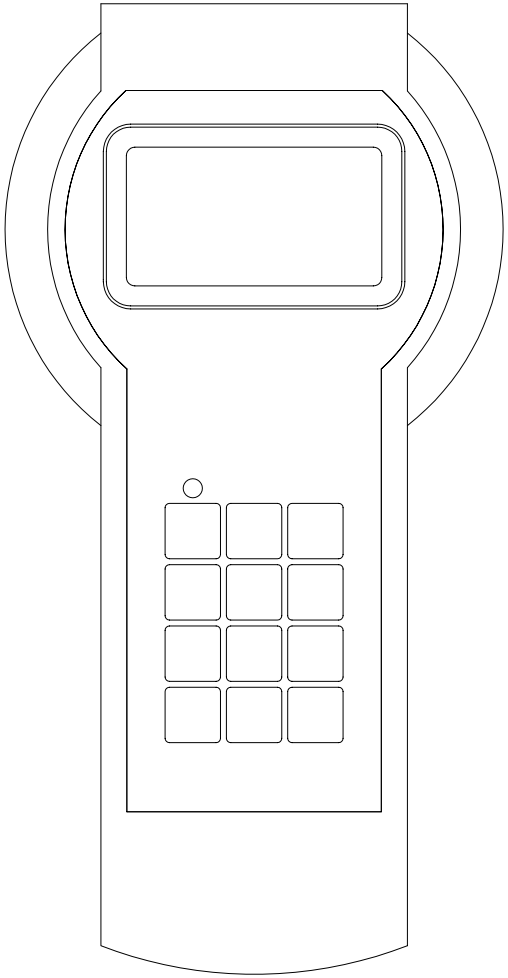

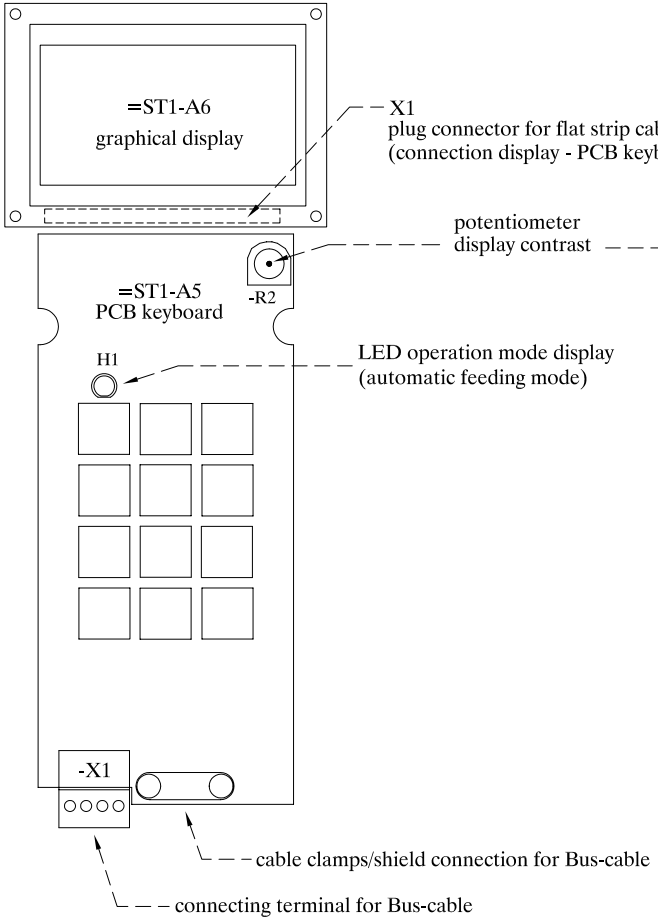

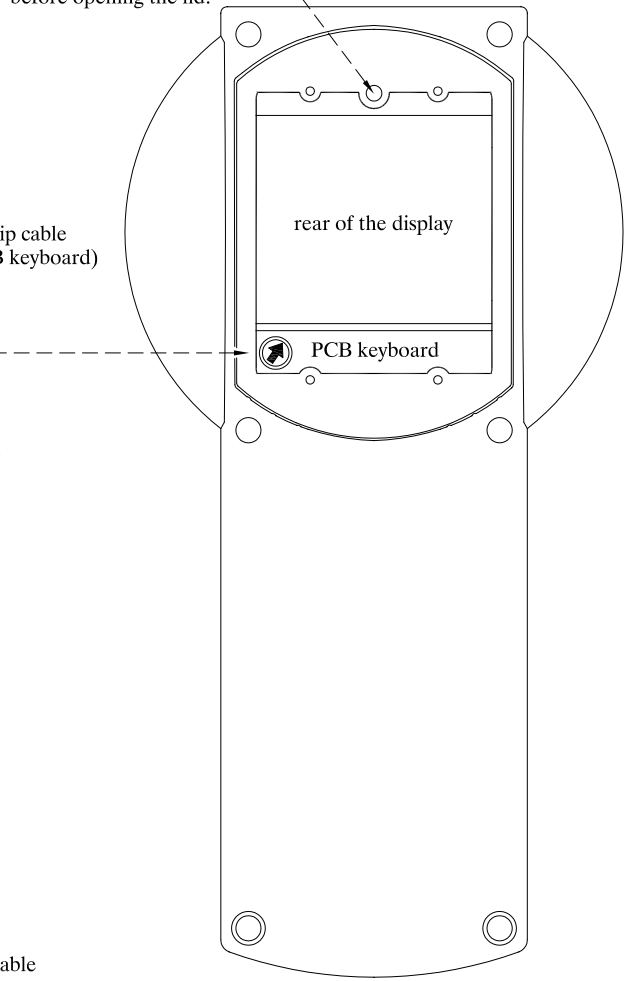

geändert:	TAK5-SA4-25-E2 Compact Micro-identification (Calfscan) 12V MAP-output	Zeichnungs-Nr.: PL10277	Versions-Nr.: 002	Blatt 1 / 10
		erstellt: 17.09.2004 jr	Ersatz für:	Artikel-Nr.
		bearbeitet: 24.09.2004 jr	gültig ab:	Förster Technik
		freigegeben: 24.09.2004 jr	gültig bis:	

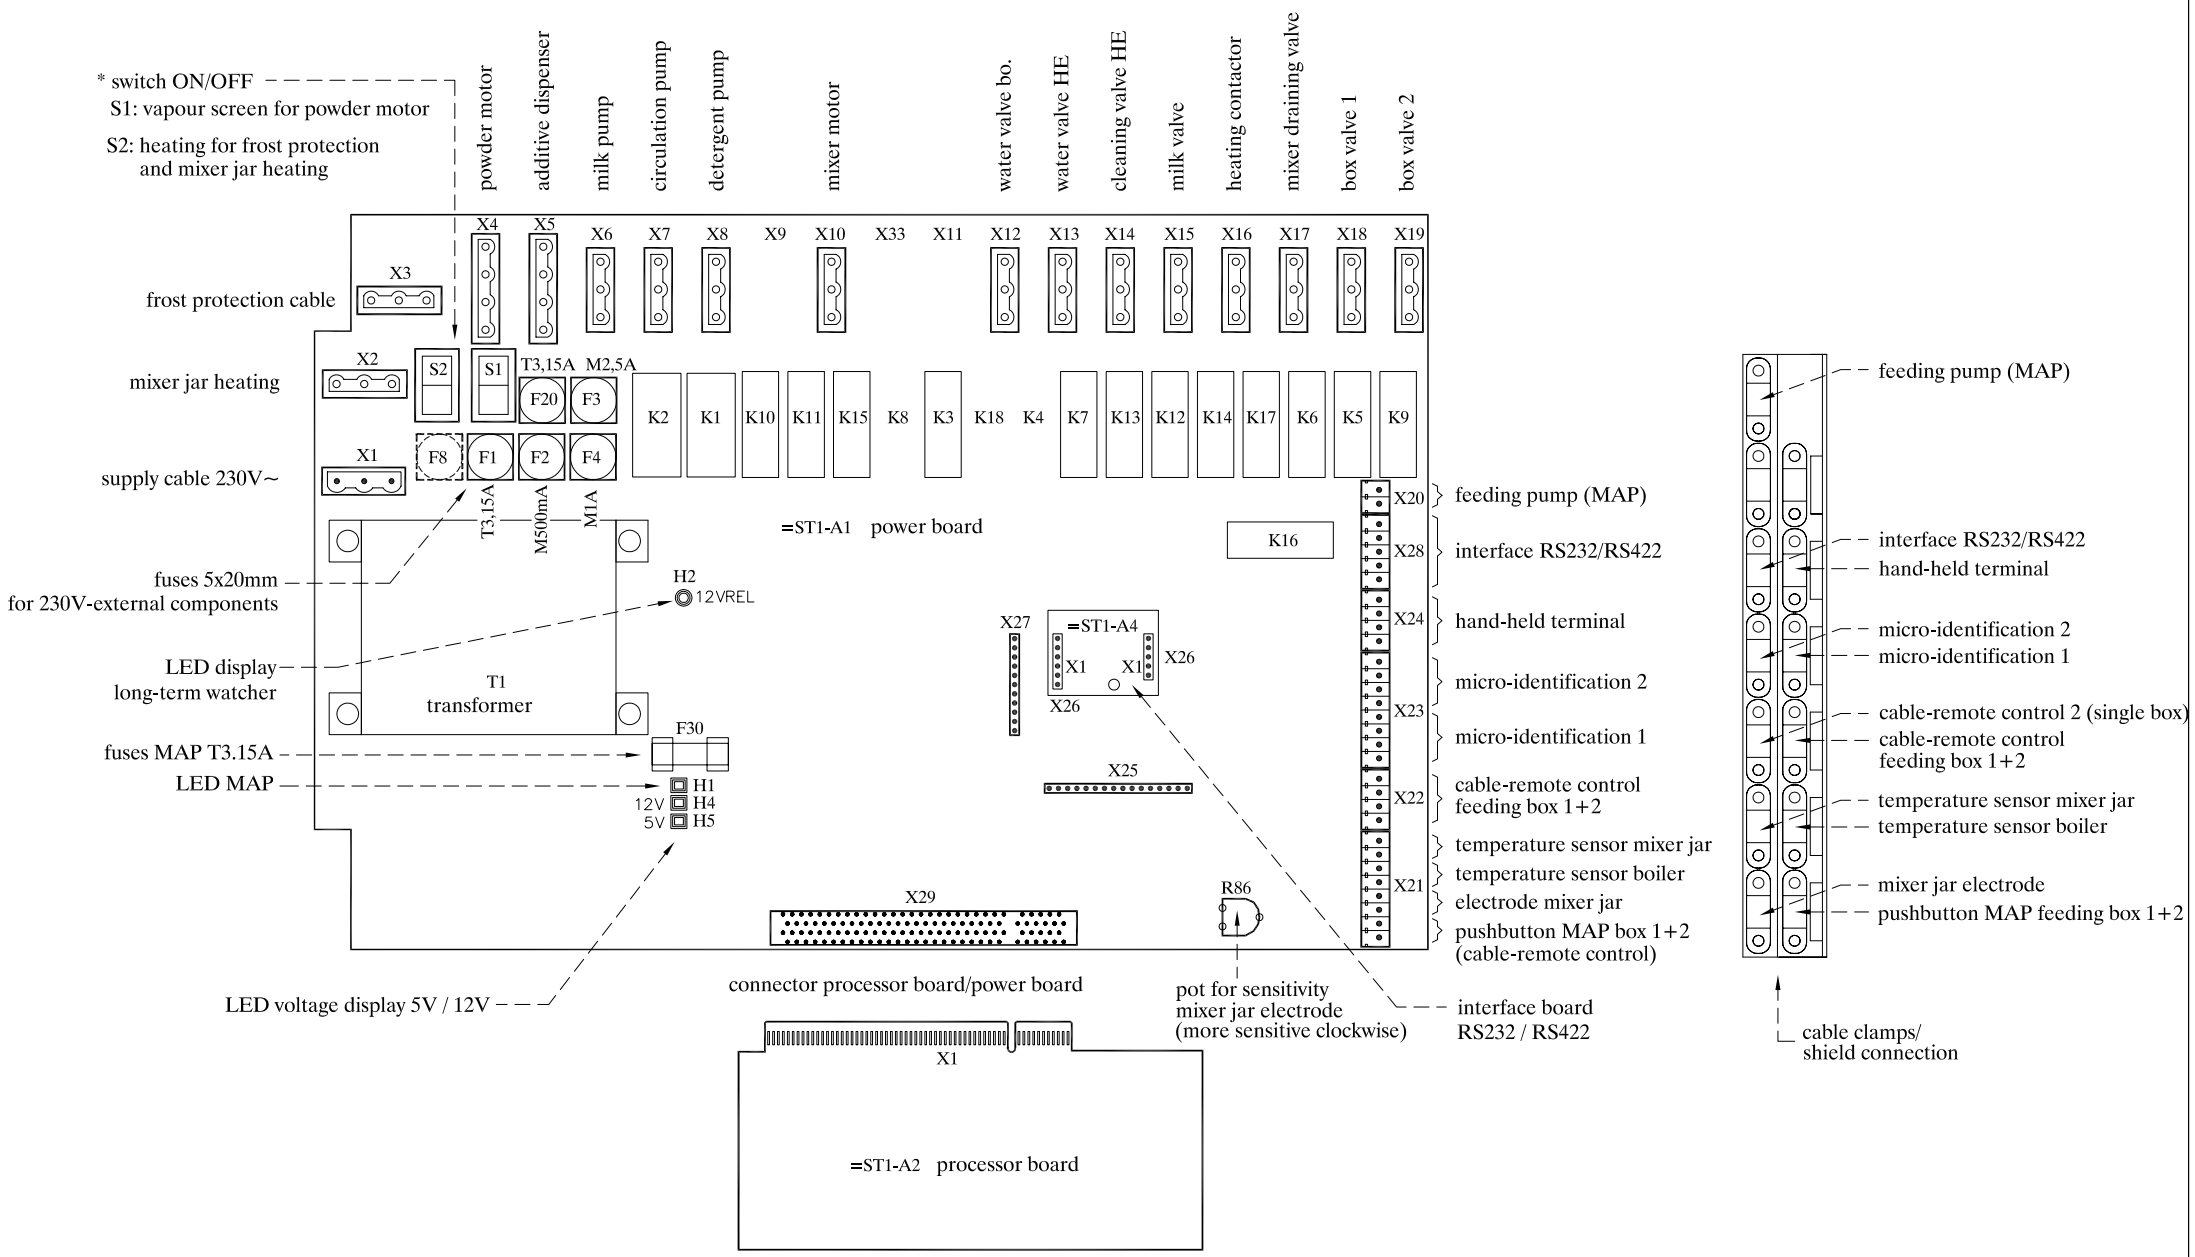

* must be switched only when the plant is in current-free state!

geändert:		TAK5-SA4-25-E2 Compact Micro-identification (Calfscan) 12V MAP-output	Zeichnungs-Nr.: PL10277	Versions-Nr.: 002	Blatt 2 / 10
Sicherung F4 M1A statt M500mA	26.11.04 jr		erstellt: 17.09.2004 jr	Ersatz für:	Artikel-Nr.
			bearbeitet: 26.11.2004 jr	gültig ab:	Förster Technik
			freigegeben: 24.09.2004 jr	gültig bis:	

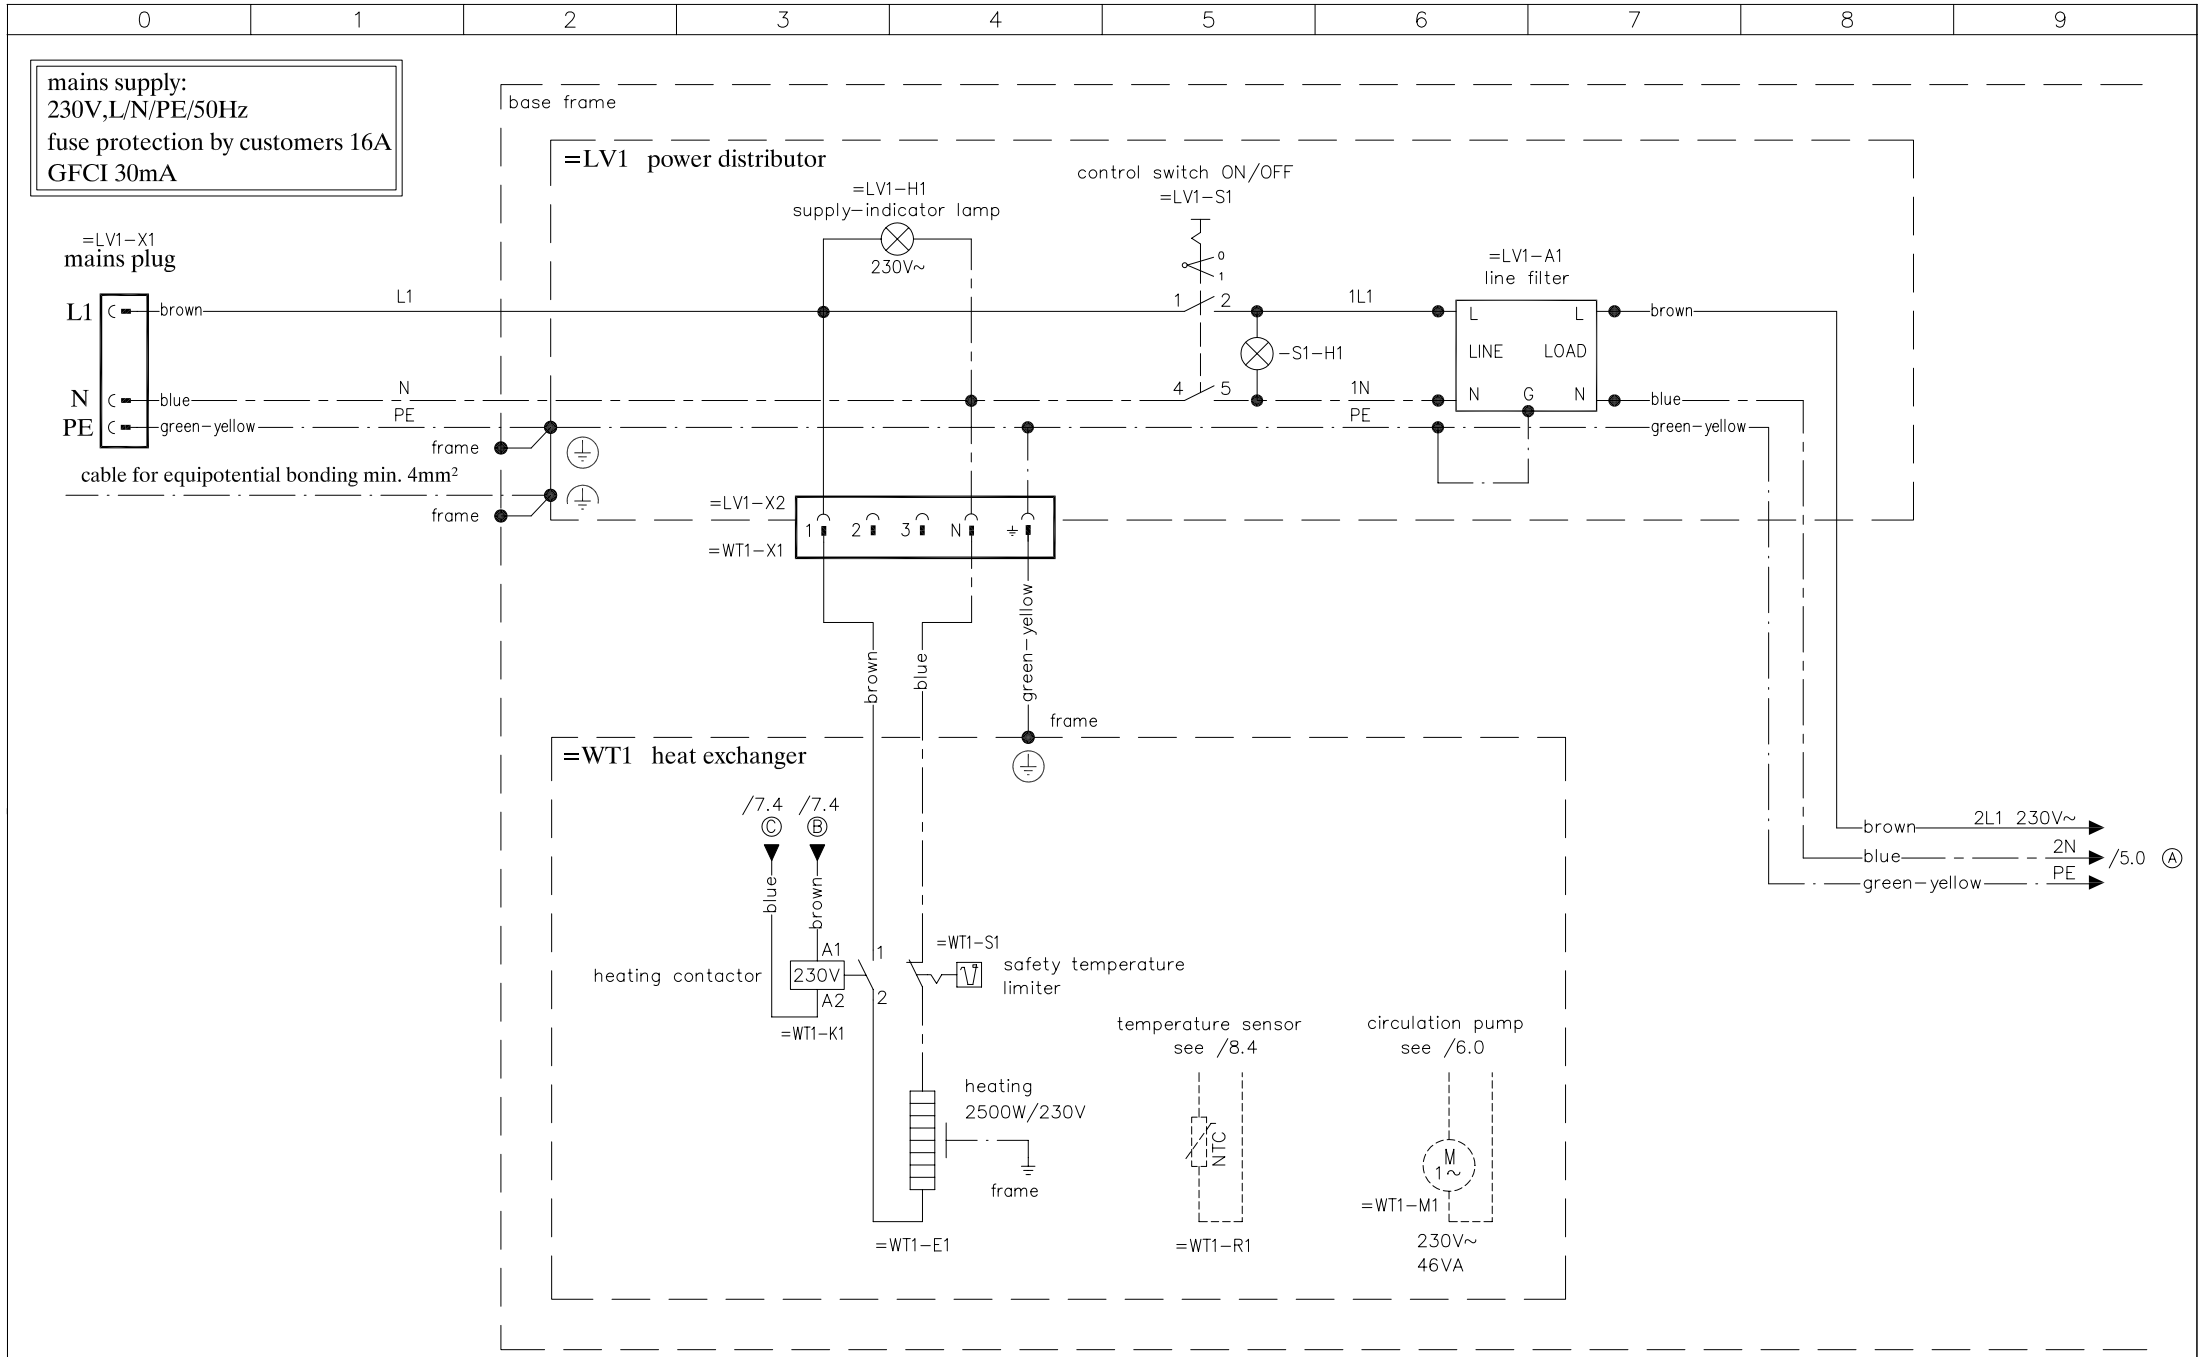

geändert:	TAK5-SA4-25-E2 Compact Micro-identification (Calfscan) 12V MAP-output	Zeichnungs-Nr.: PL10277	Versions-Nr.: 002	Blatt 3 / 10
		erstellt: 17.09.2004 jr	Ersatz für:	Artikel-Nr.
		bearbeitet: 24.09.2004 jr	gültig ab:	Förster Technik
		freigegeben: 24.09.2004 jr	gültig bis:	

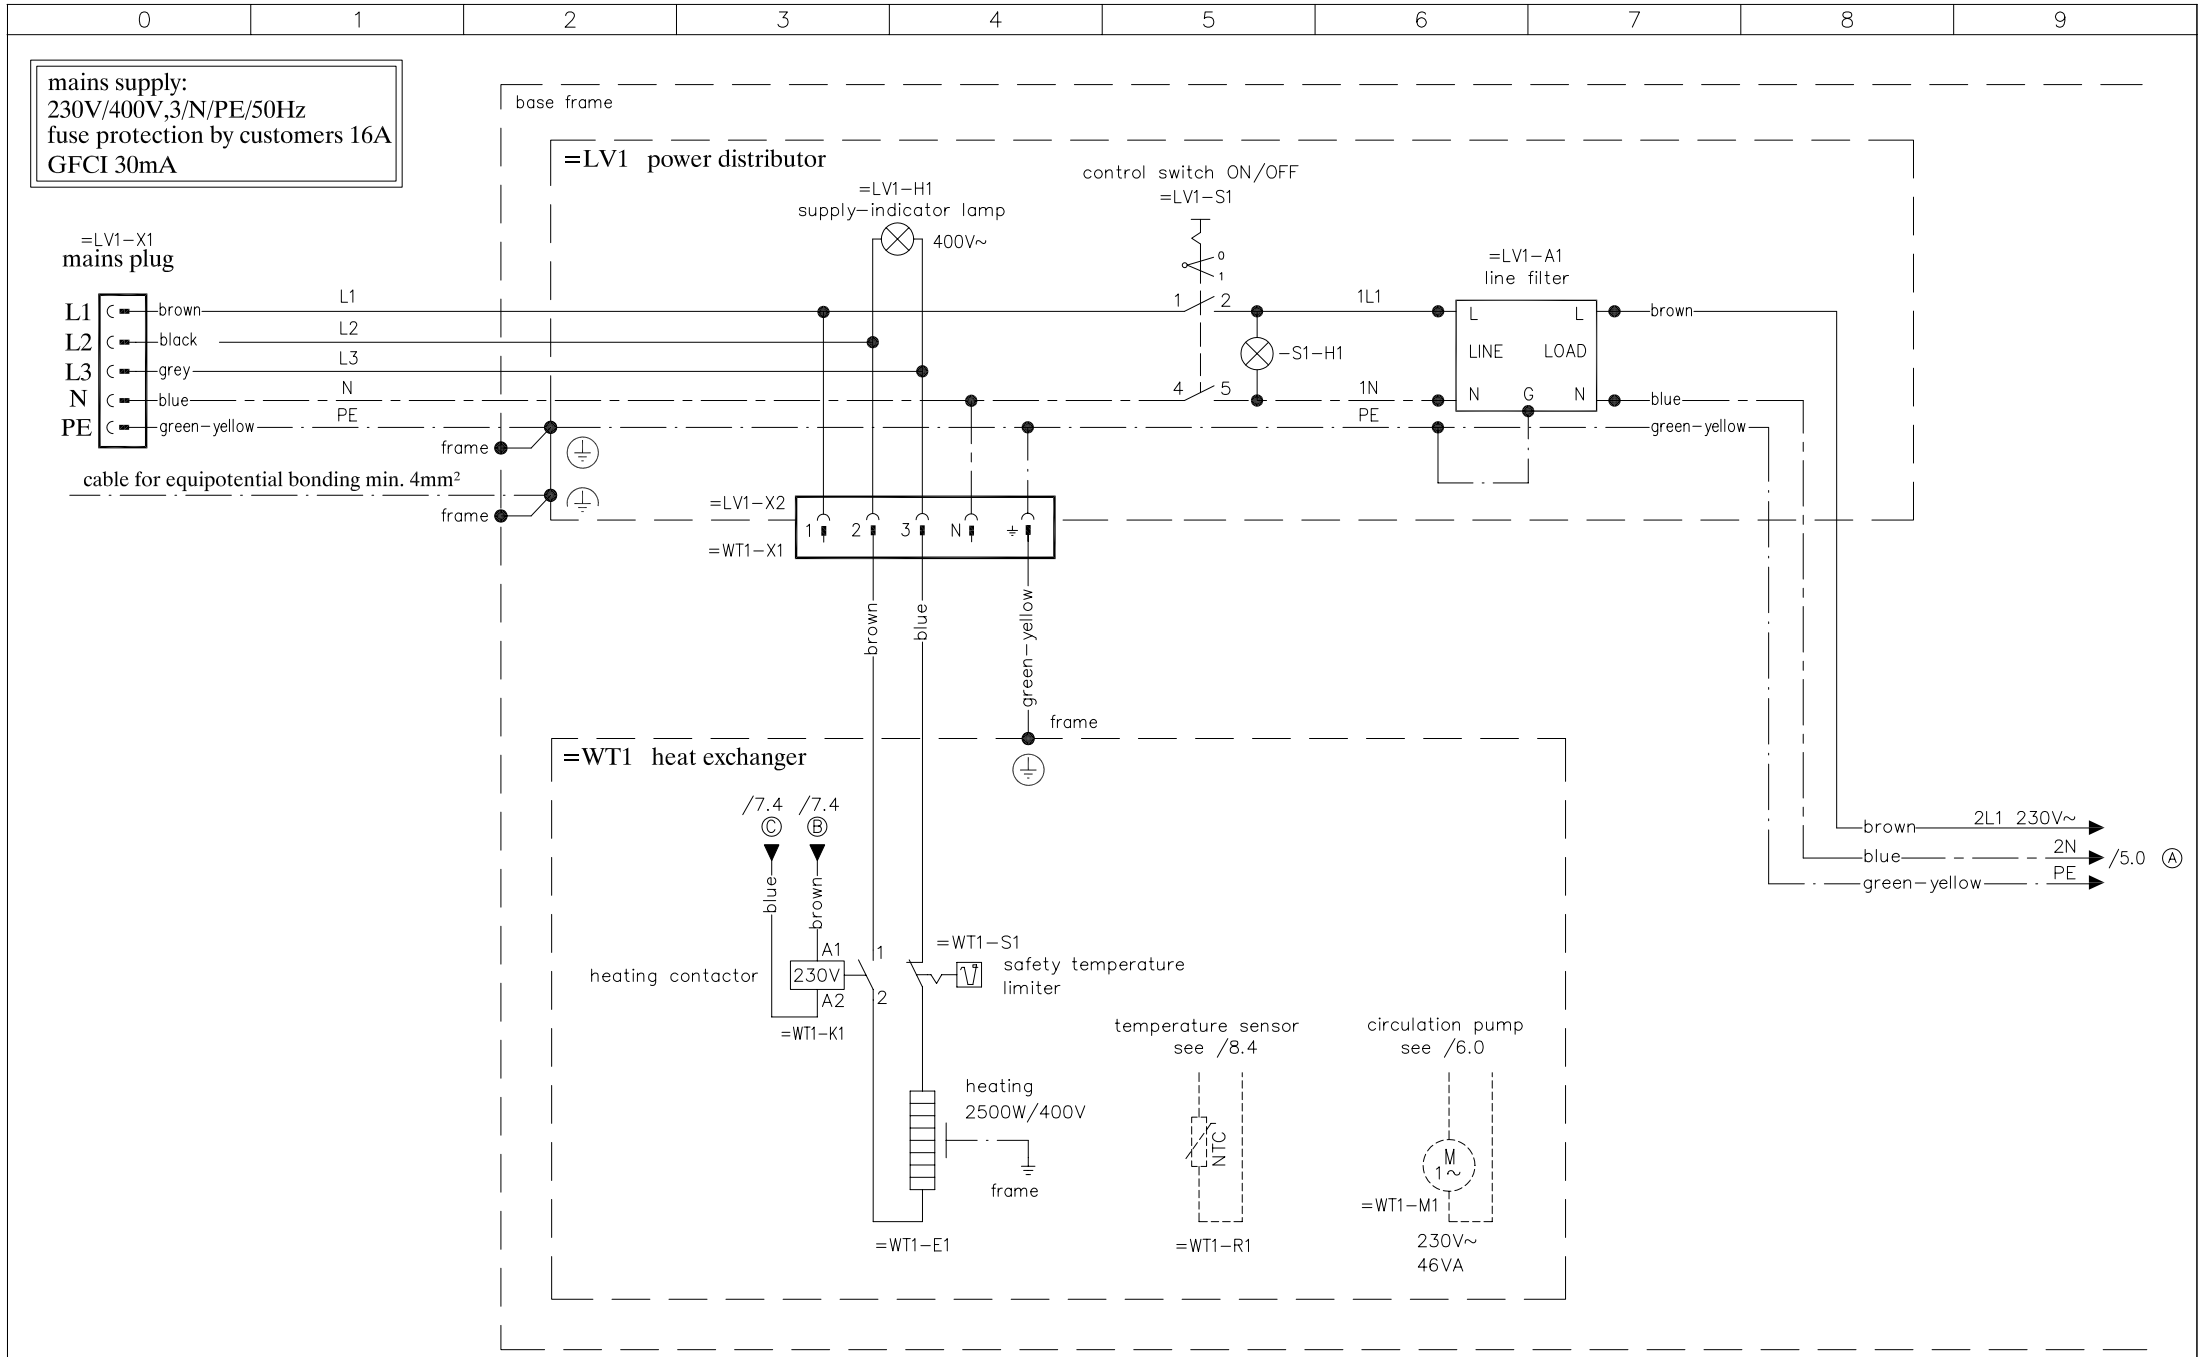

geändert:	TAK5-SA4-25-E2 Compact Micro-identification (Calfscan) 12V MAP-output	Zeichnungs-Nr.: PL10277	Versions-Nr.: 002	Blatt 4 / 10
		erstellt: 17.09.2004 jr	Ersatz für:	Artikel-Nr.
		bearbeitet: 24.09.2004 jr	gültig ab:	Förster Technik
		freigegeben: 24.09.2004 jr	gültig bis:	

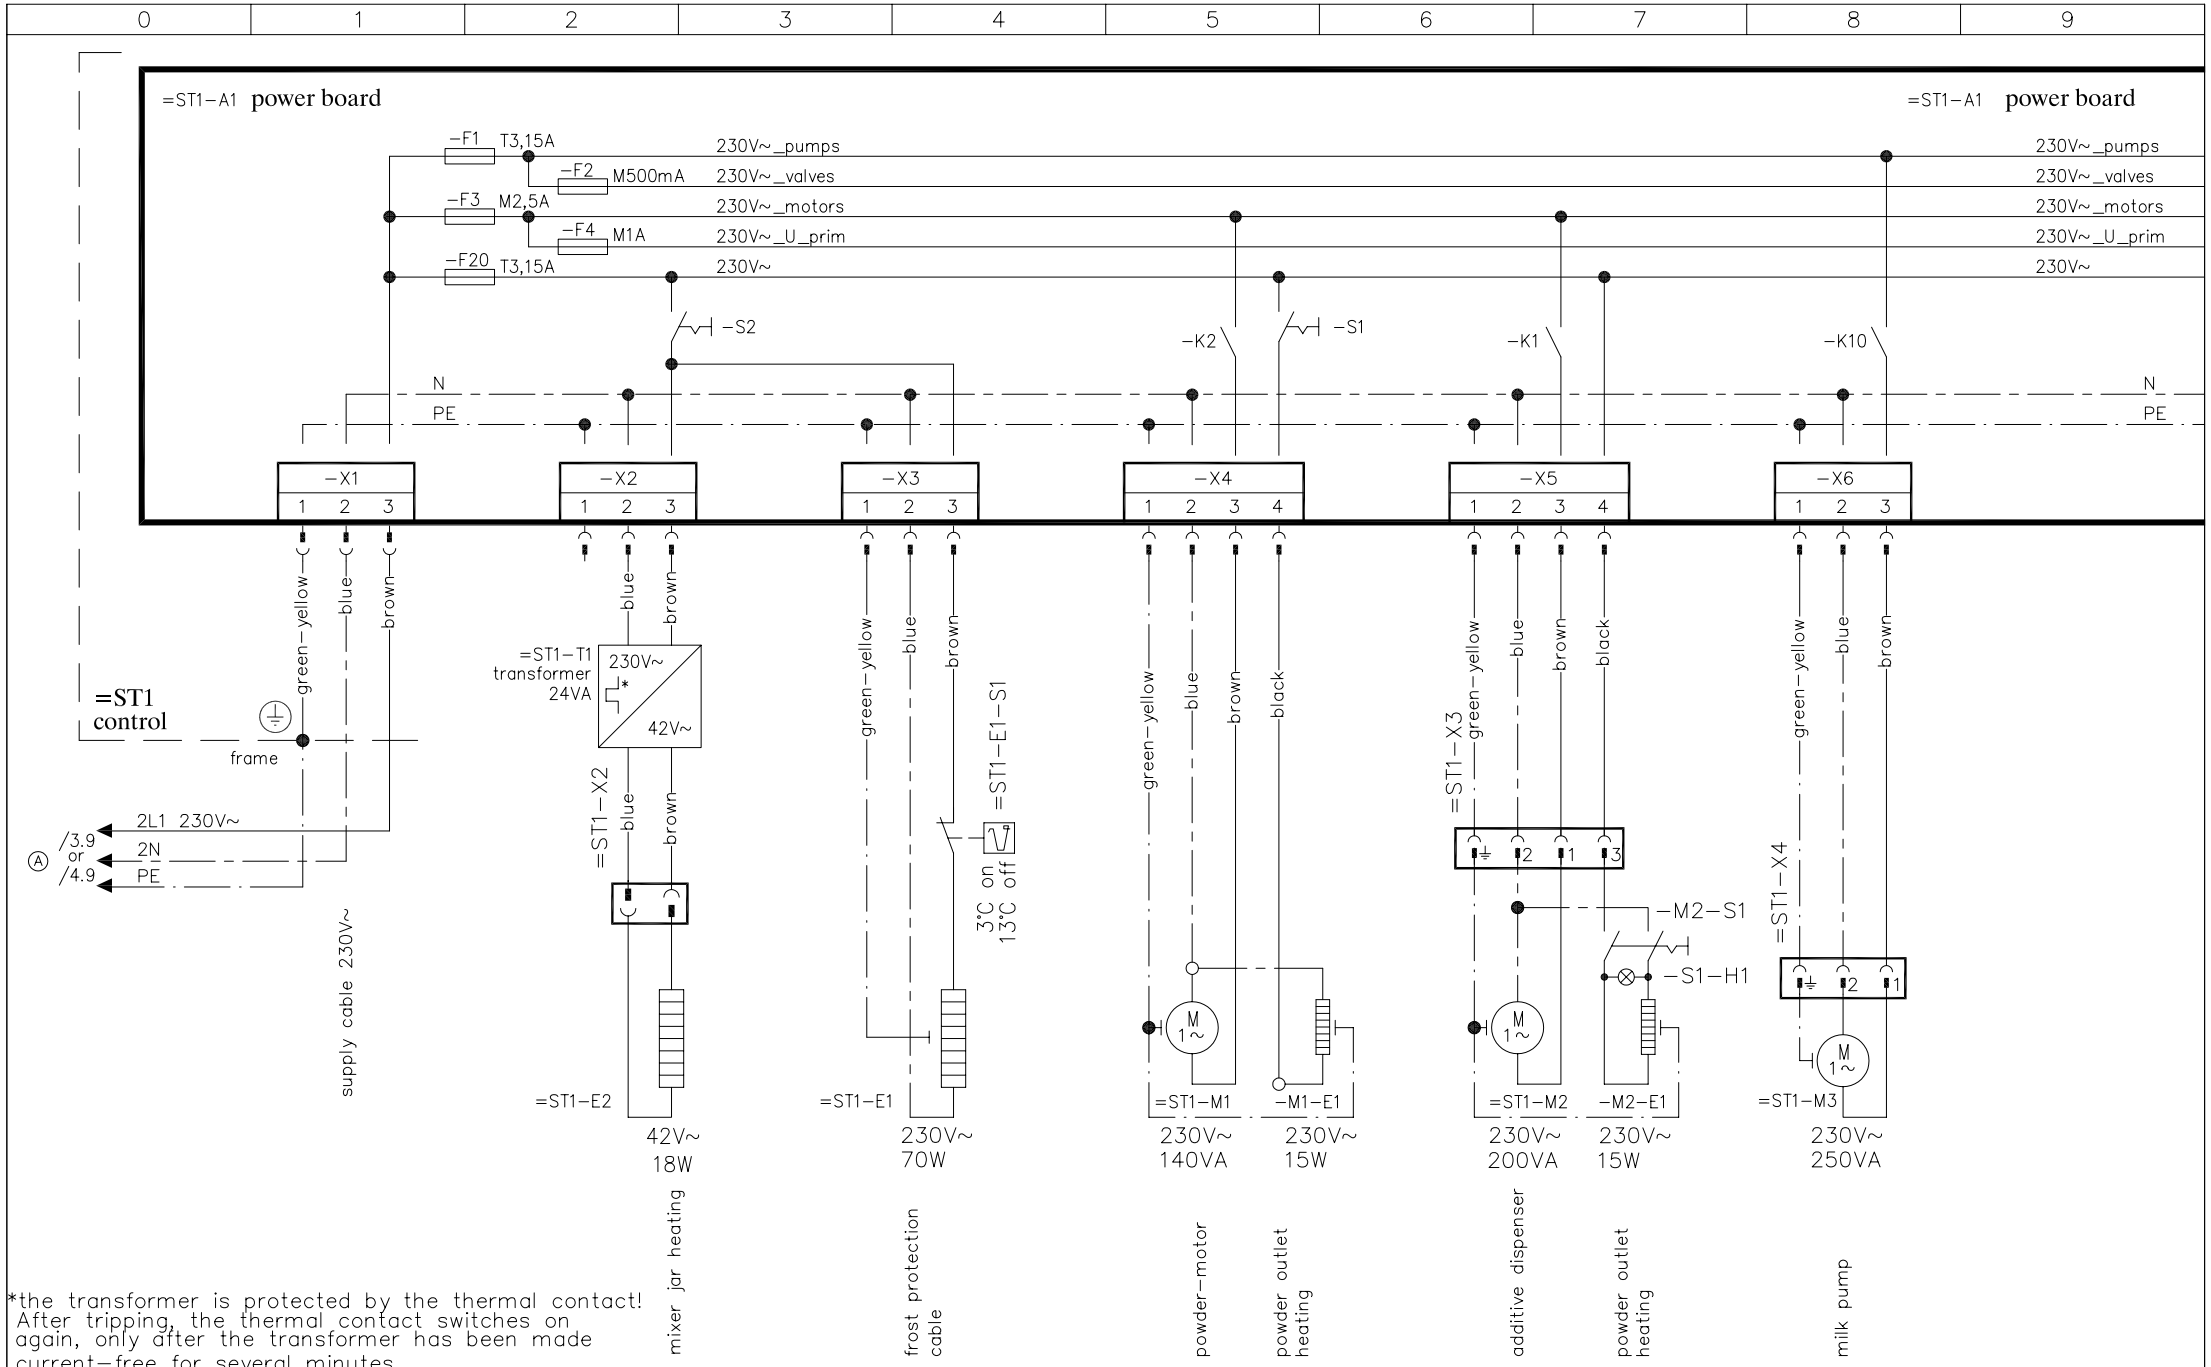

*the transformer is protected by the thermal contact! After tripping, the thermal contact switches on again, only after the transformer has been made current-free for several minutes (switch the machine off and then on).

geändert:		TAK5-SA4-25-E2 Compact Micro-identification (Calfscan) 12V MAP-output	Zeichnungs-Nr.: PL10277	Versions-Nr.: 002	Blatt 5 / 10
Sicherung F4 M1A statt M500mA	26.11.04 jr		erstellt: 17.09.2004 jr	Ersatz für:	Artikel-Nr.
			bearbeitet: 26.11.2004 jr	gültig ab:	Förster Technik
			freigegeben: 24.09.2004 jr	gültig bis:	

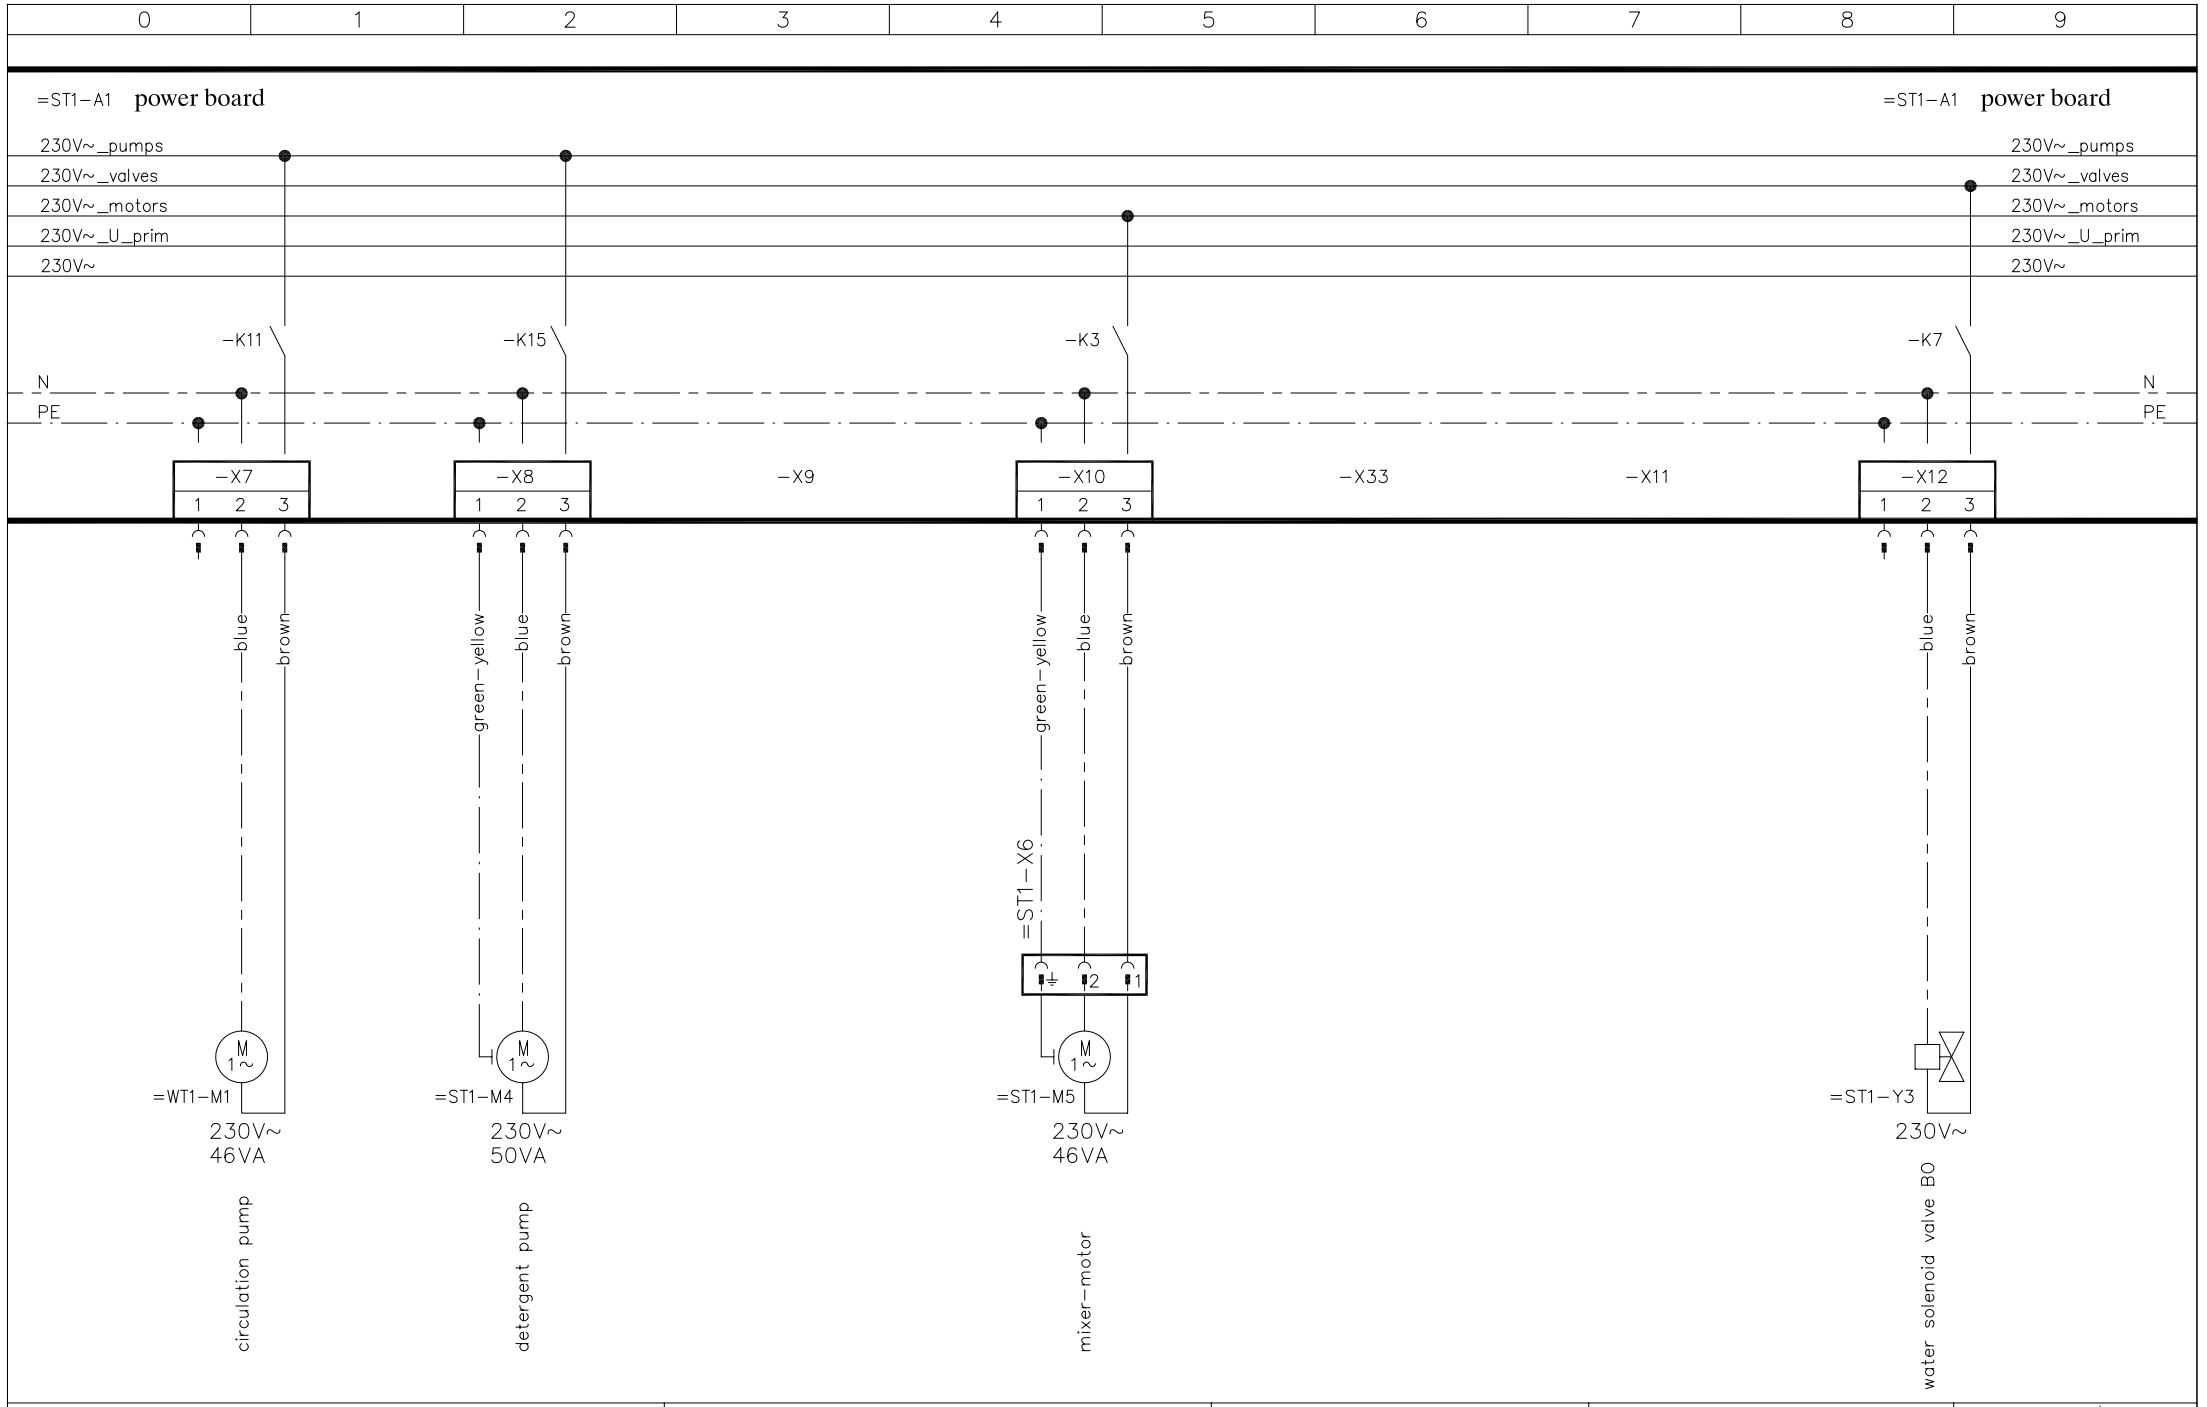

geändert:	TAK5-SA4-25-E2 Compact Micro-identification (Calfscan) 12V MAP-output	Zeichnungs-Nr.: PL10277	Versions-Nr.: 002	Blatt 6 / 10
		erstellt: 17.09.2004 jr	Ersatz für:	Artikel-Nr.
		bearbeitet: 24.09.2004 jr	gültig ab:	Förster Technik
		freigegeben: 24.09.2004 jr	gültig bis:	

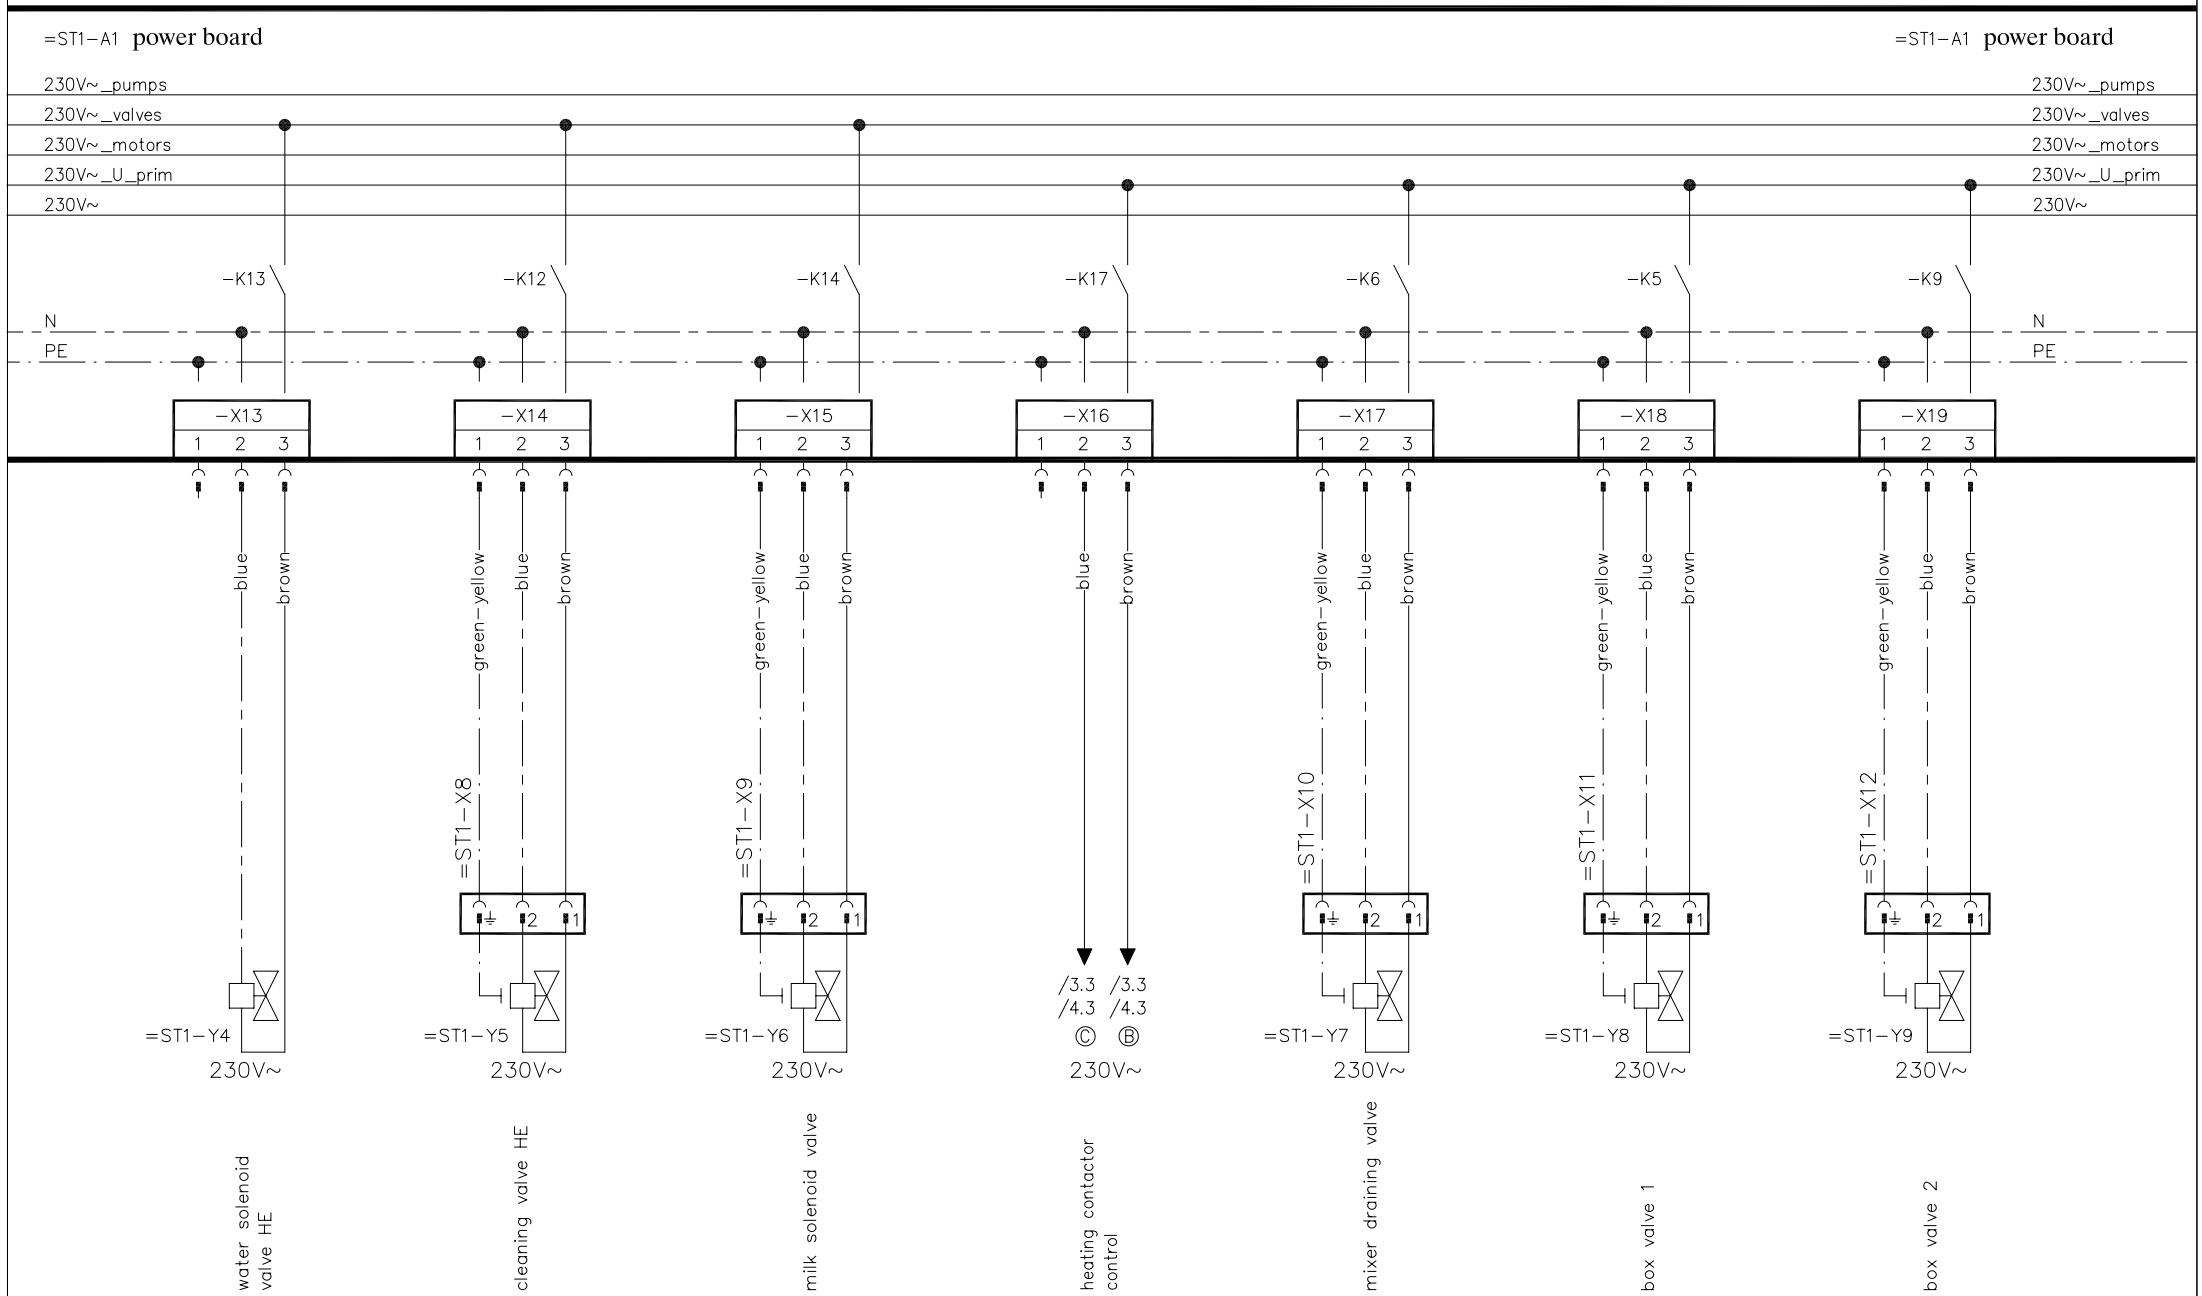

geändert:	TAK5-SA4-25-E2 Compact Micro-identification (Calfscan) 12V MAP-output	Zeichnungs-Nr.: PL10277	Versions-Nr.: 002	Blatt 7 / 10
		erstellt: 17.09.2004 jr	Ersatz für:	Artikel-Nr.
		bearbeitet: 24.09.2004 jr	gültig ab:	Förster Technik
		freigegeben: 24.09.2004 jr	gültig bis:	

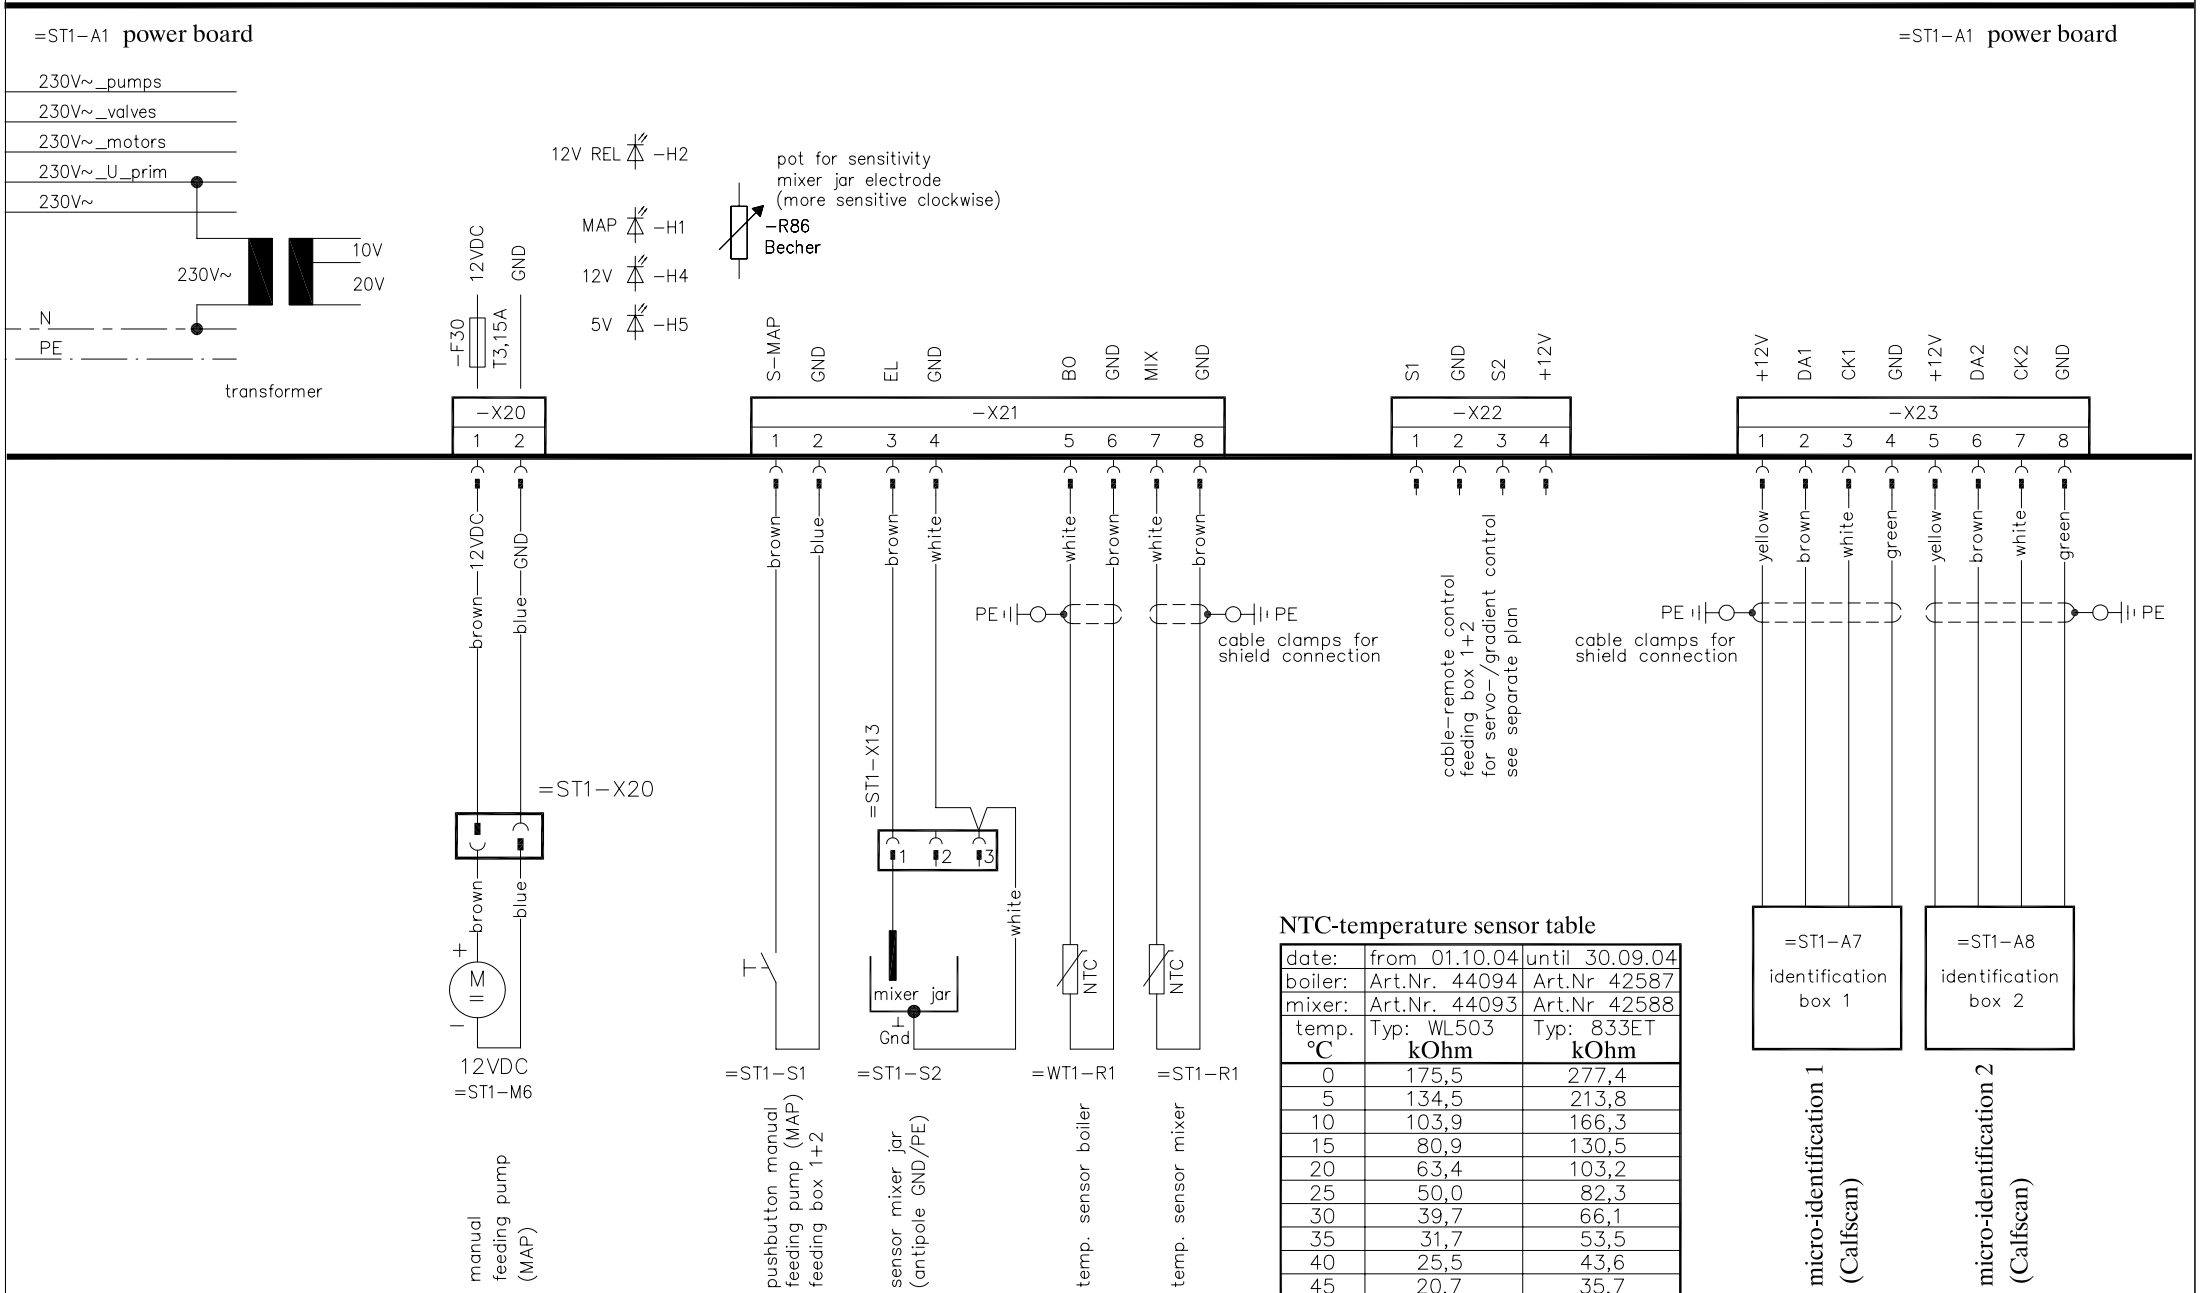

NTC-temperature sensor table

date:	from 01.10.04	until 30.09.04
boiler:	Art.Nr. 44094	Art.Nr 42587
mixer:	Art.Nr. 44093	Art.Nr 42588
temp. °C	Typ: WL503 kOhm	Typ: 833ET kOhm
0	175,5	277,4
5	134,5	213,8
10	103,9	166,3
15	80,9	130,5
20	63,4	103,2
25	50,0	82,3
30	39,7	66,1
35	31,7	53,5
40	25,5	43,6
45	20,7	35,7
50	16,8	29,5

geändert:	TAK5-SA4-25-E2 Compact Micro-identification (Calfscan) 12V MAP-output	Zeichnungs-Nr.: PL10277	Versions-Nr.: 002	Blatt 8 / 10
		erstellt: 17.09.2004 jr	Ersatz für:	Artikel-Nr.
		bearbeitet: 24.09.2004 jr	gültig ab:	Förster Technik
		freigegeben: 24.09.2004 jr	gültig bis:	

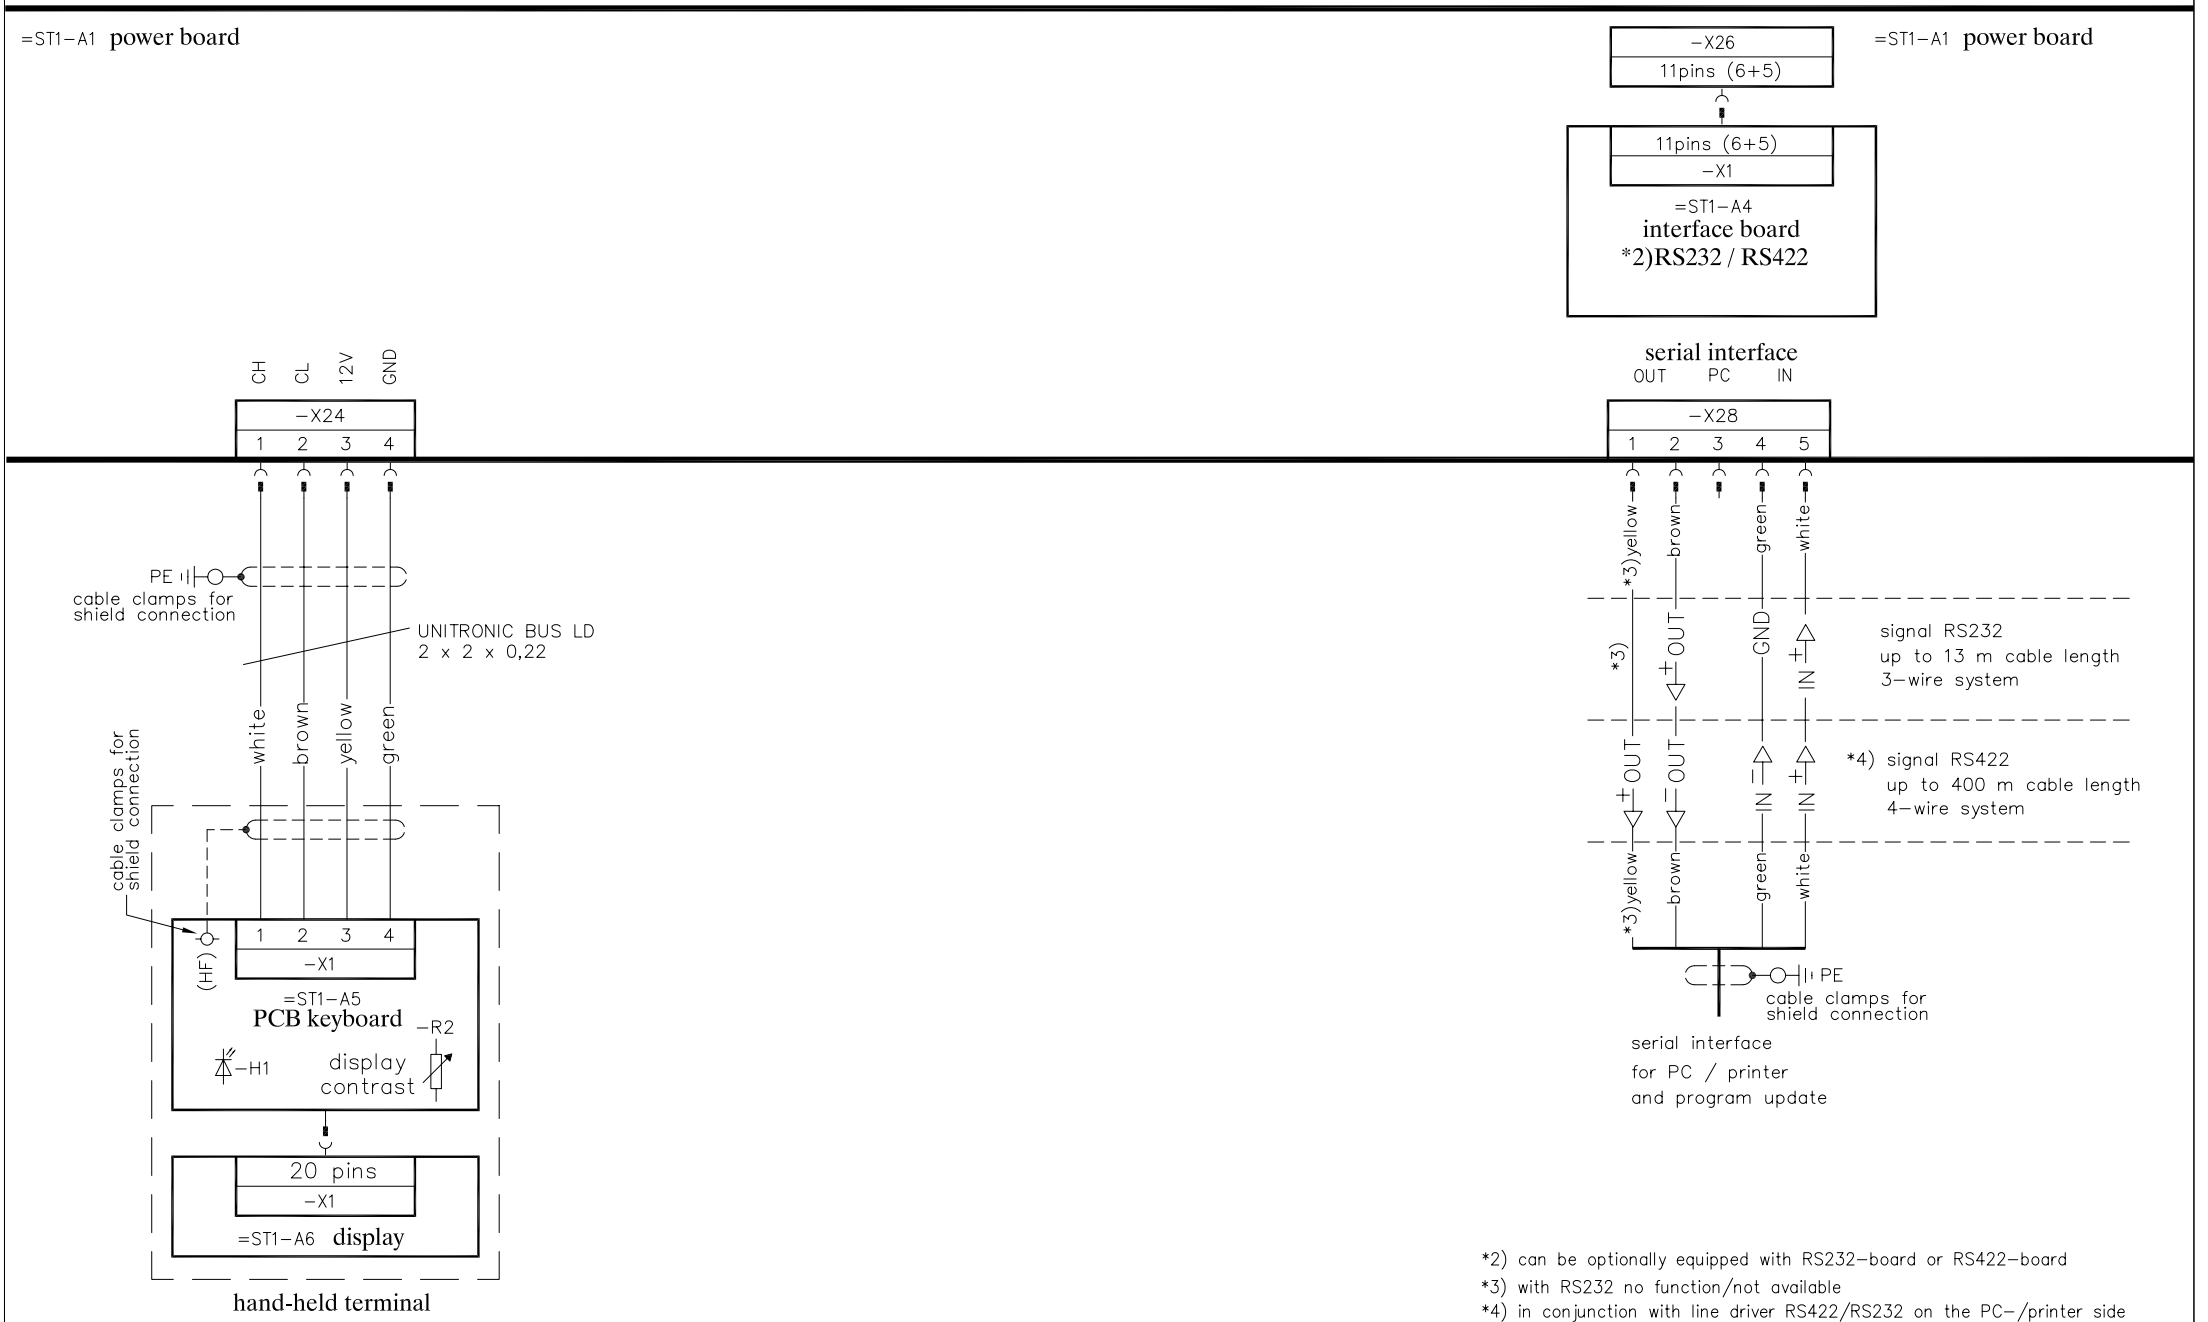

*2) can be optionally equipped with RS232-board or RS422-board
*3) with RS232 no function/not available
*4) in conjunction with line driver RS422/RS232 on the PC-/printer side

geändert:	TAK5-SA4-25-E2 Compact Micro-identification (Calfscan) 12V MAP-output	Zeichnungs-Nr.: PL10277	Versions-Nr.: 002	Blatt 9 / 10
		erstellt: 17.09.2004 jr	Ersatz für:	Artikel-Nr.
		bearbeitet: 24.09.2004 jr	gültig ab:	Förster Technik
		freigegeben: 24.09.2004 jr	gültig bis:	

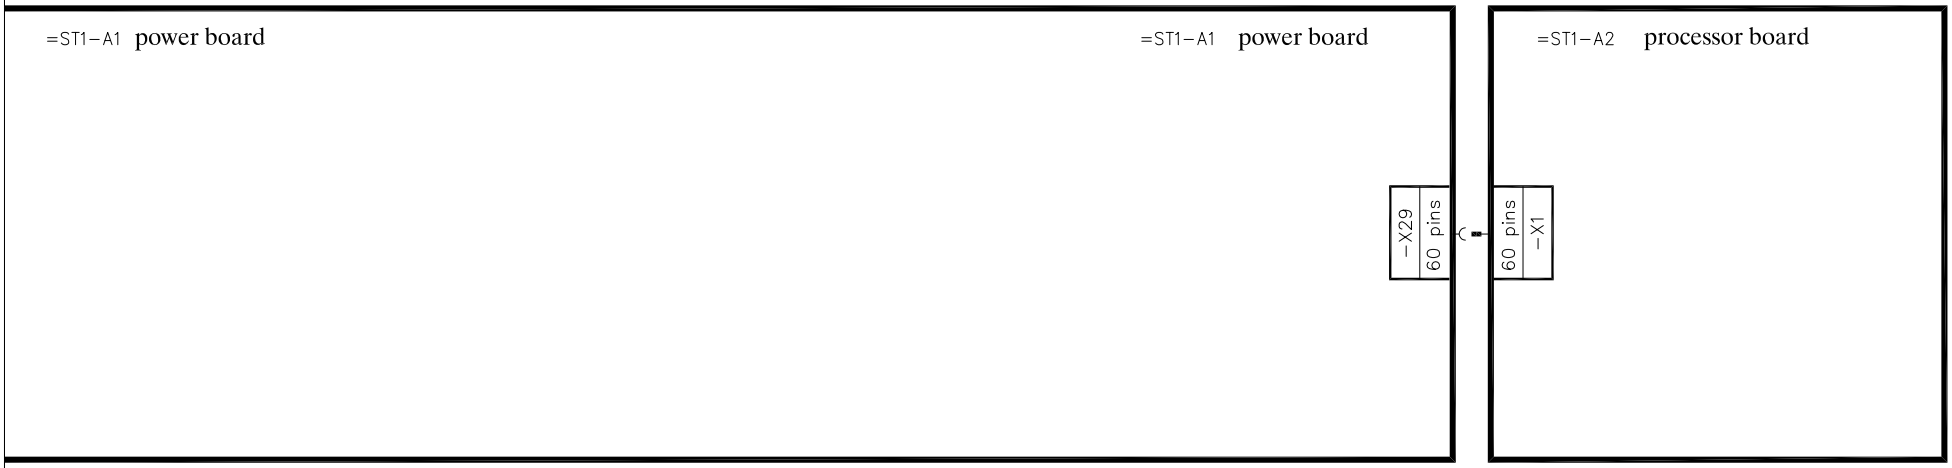

geändert:	TAK5-SA4-25-E2 Compact Micro-identification (Calfscan) 12V MAP-output	Zeichnungs-Nr.: PL10277	Versions-Nr.: 002	Blatt 10 / 10
		erstellt: 17.09.2004 jr	Ersatz für:	Artikel-Nr.
		bearbeitet: 24.09.2004 jr	gültig ab:	Förster Technik
		freigegeben: 24.09.2004 jr	gültig bis:	