


main
200V/L1,L2/Grd/50 Hz/60Hz

=BO1 boiler


=TU1 transformer unit

power unit →

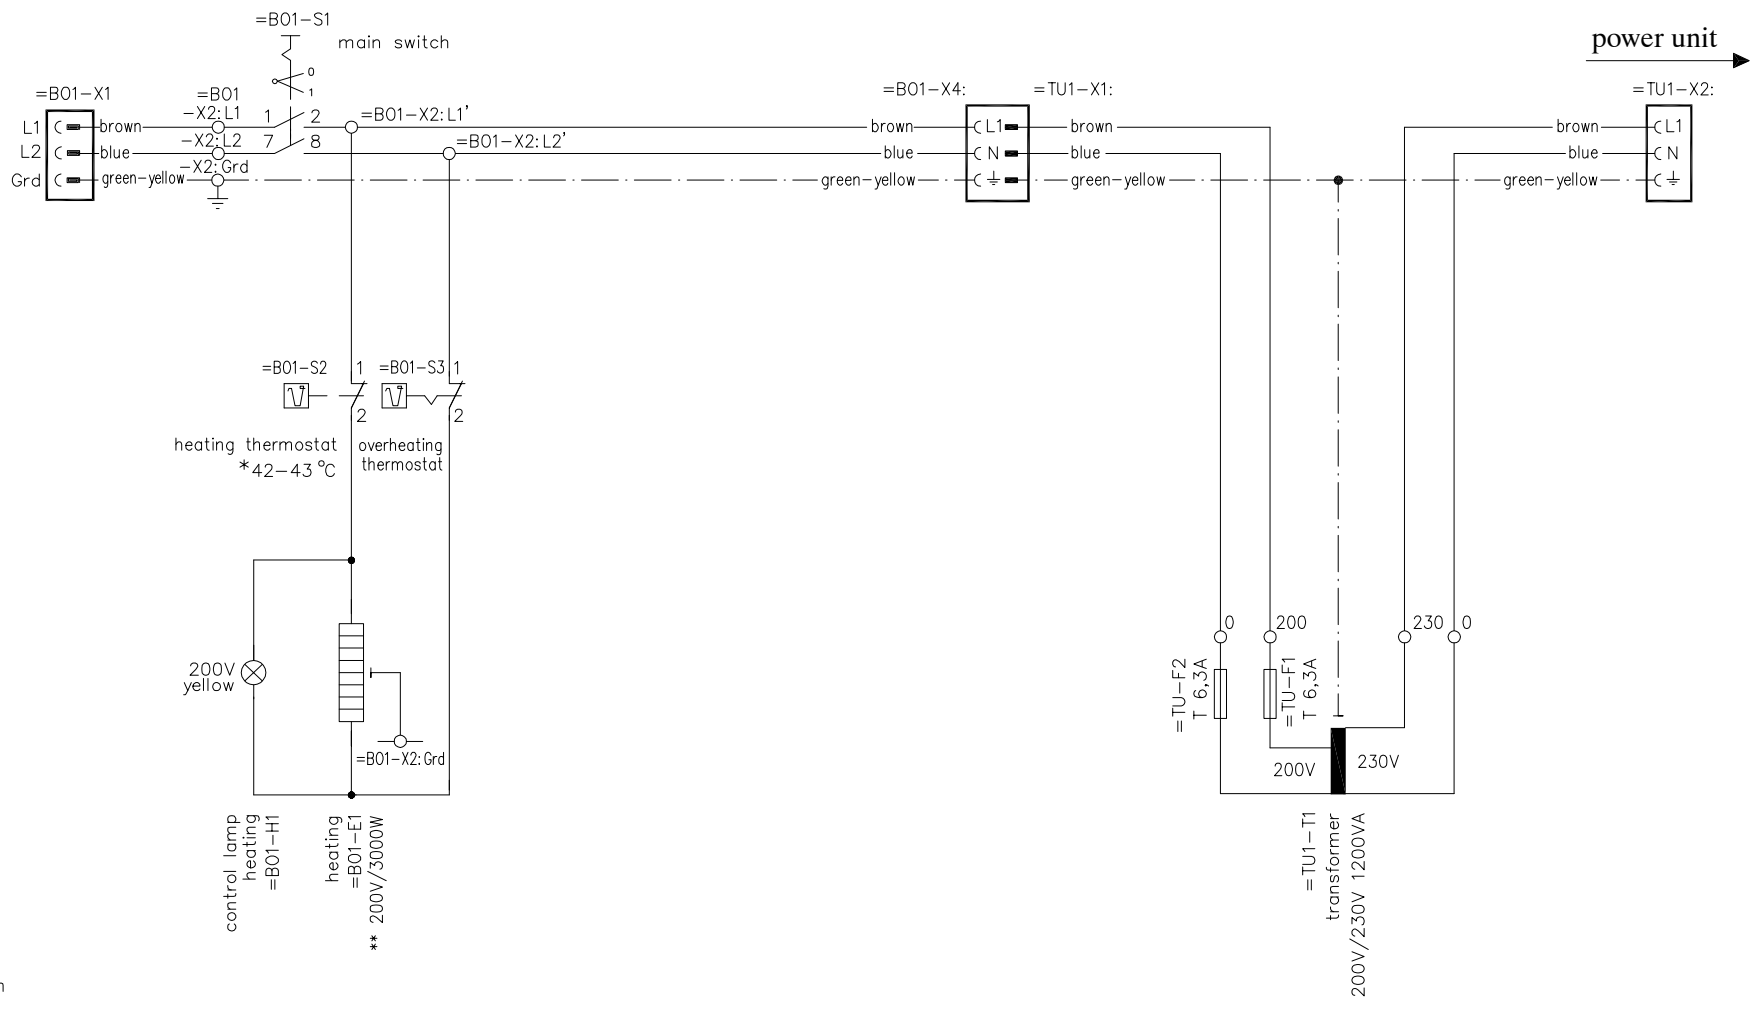


* temperatures are for orientation
** type of heating 230V/4,0kW

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-------|---------------------------|----------|-------------------------|--|---------------|--|
| | | | | TAP1-SA2-30-M with Mikro Identification | | Förster Technik GmbH | | Zeichnungs-Nr. plan328a | | Blatt 1 | |
| | | | | Japan | | gezeichnet Datum 30.04.98 | | Versions-Nr. 1 | | von 8 Blätter | |
| Änderung | | | | Ind. | Datum | Name | Name Ruh | | | | |

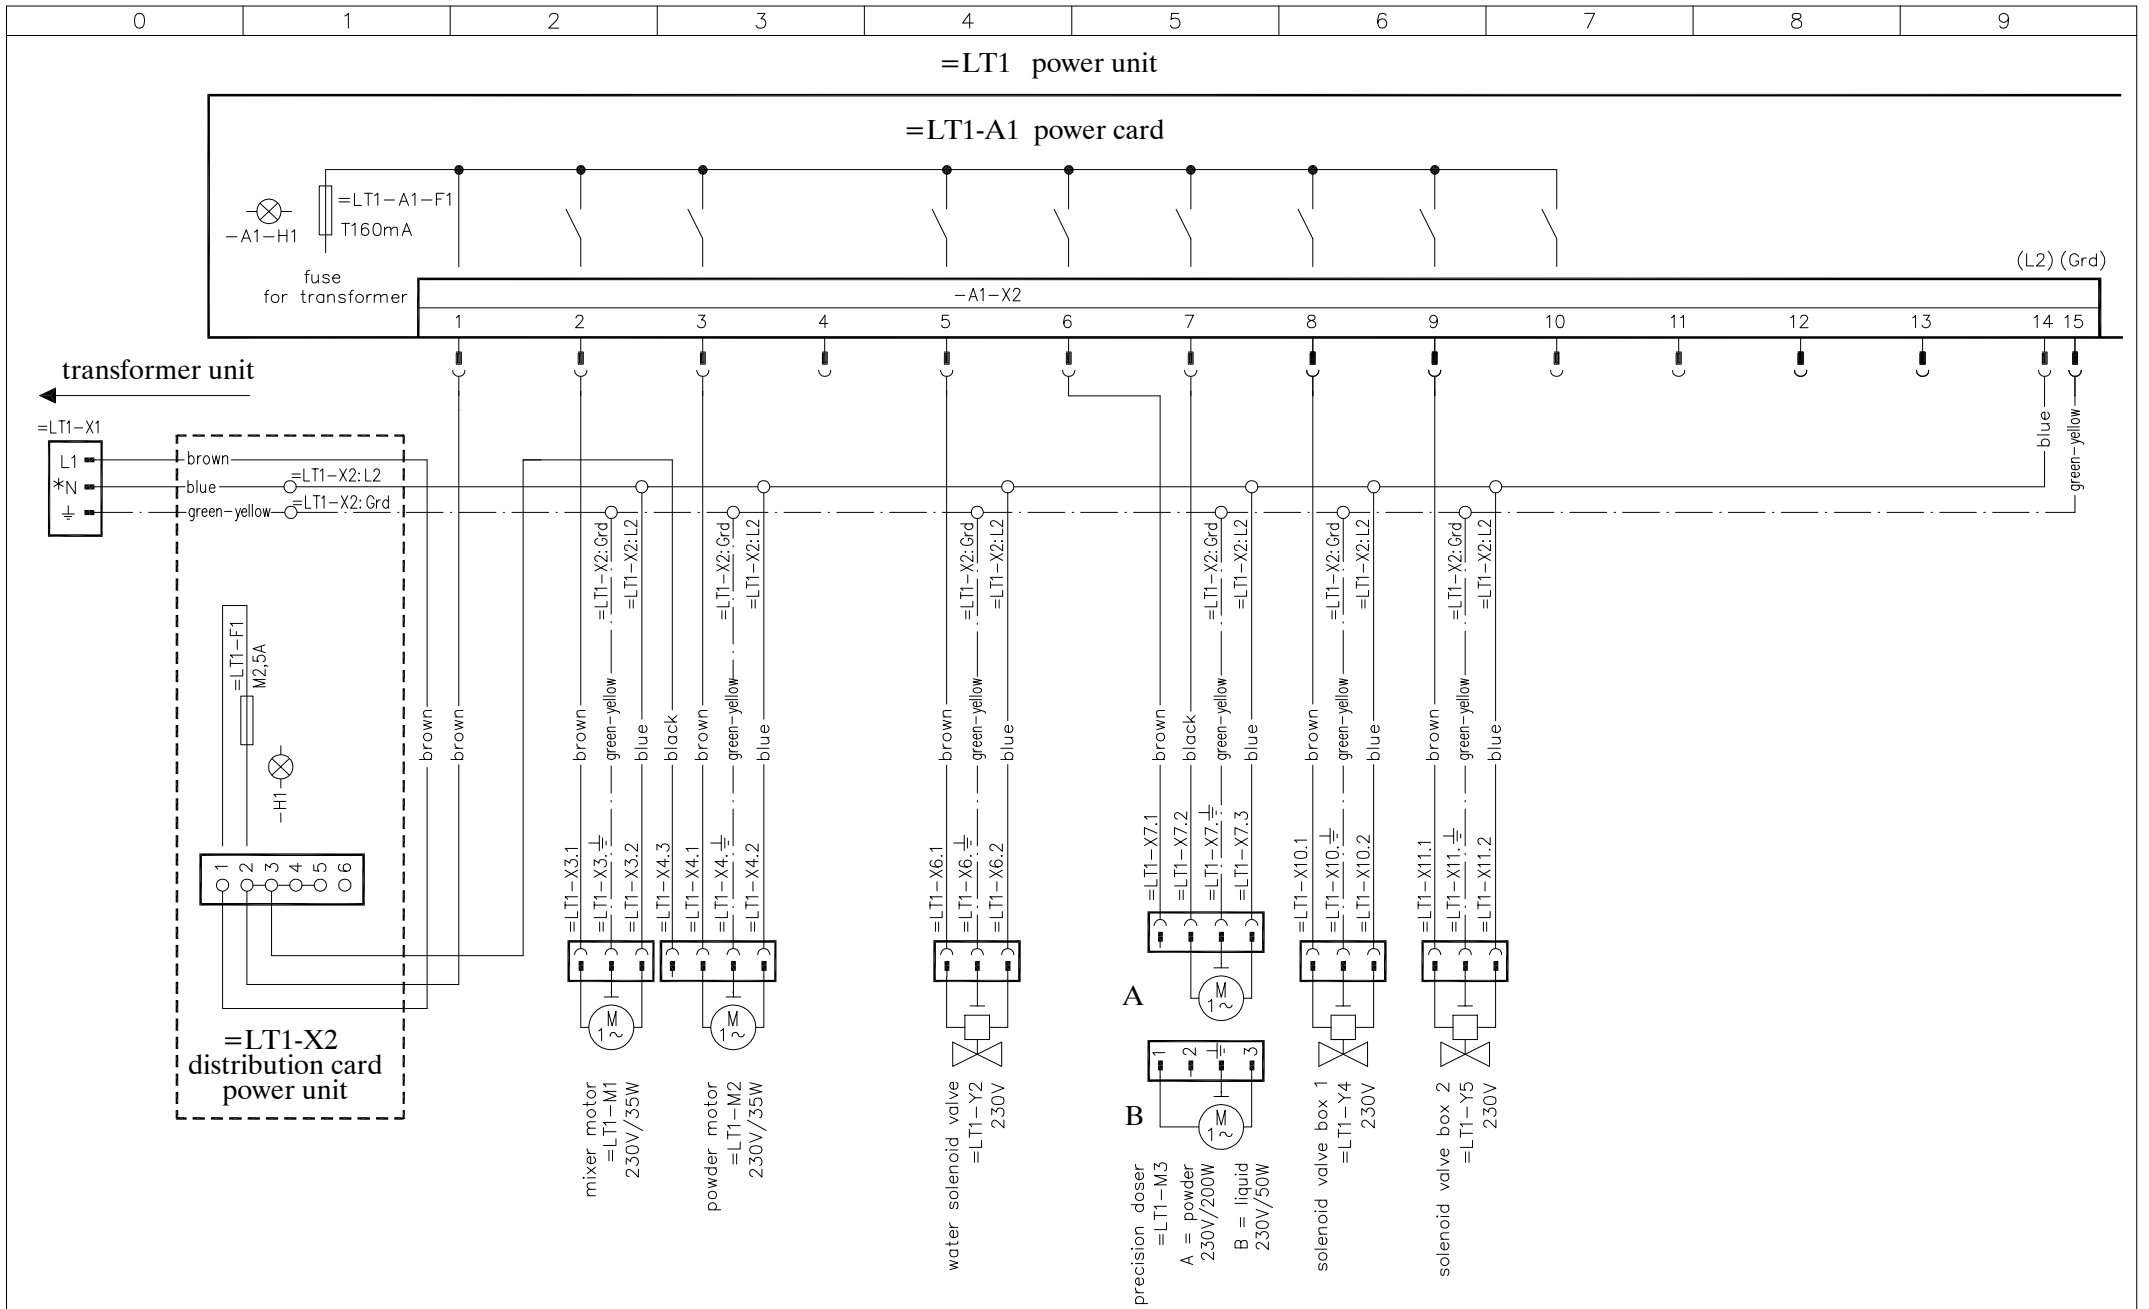


* signed on the connector

| | | | | | | | |
|----------|------|-------|------|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | TAP1-SA2-30-M with Mikro Identification | Förster Technik GmbH | Zeichnungs-Nr. plan328a | Blatt 2 |
| | | | | | gezeichnet | Datum 30.04.98 | von 8 Blätter |
| Änderung | Ind. | Datum | Name | Japan | Name | Ruh | |
| | | | | | | Versions-Nr. 1 | |

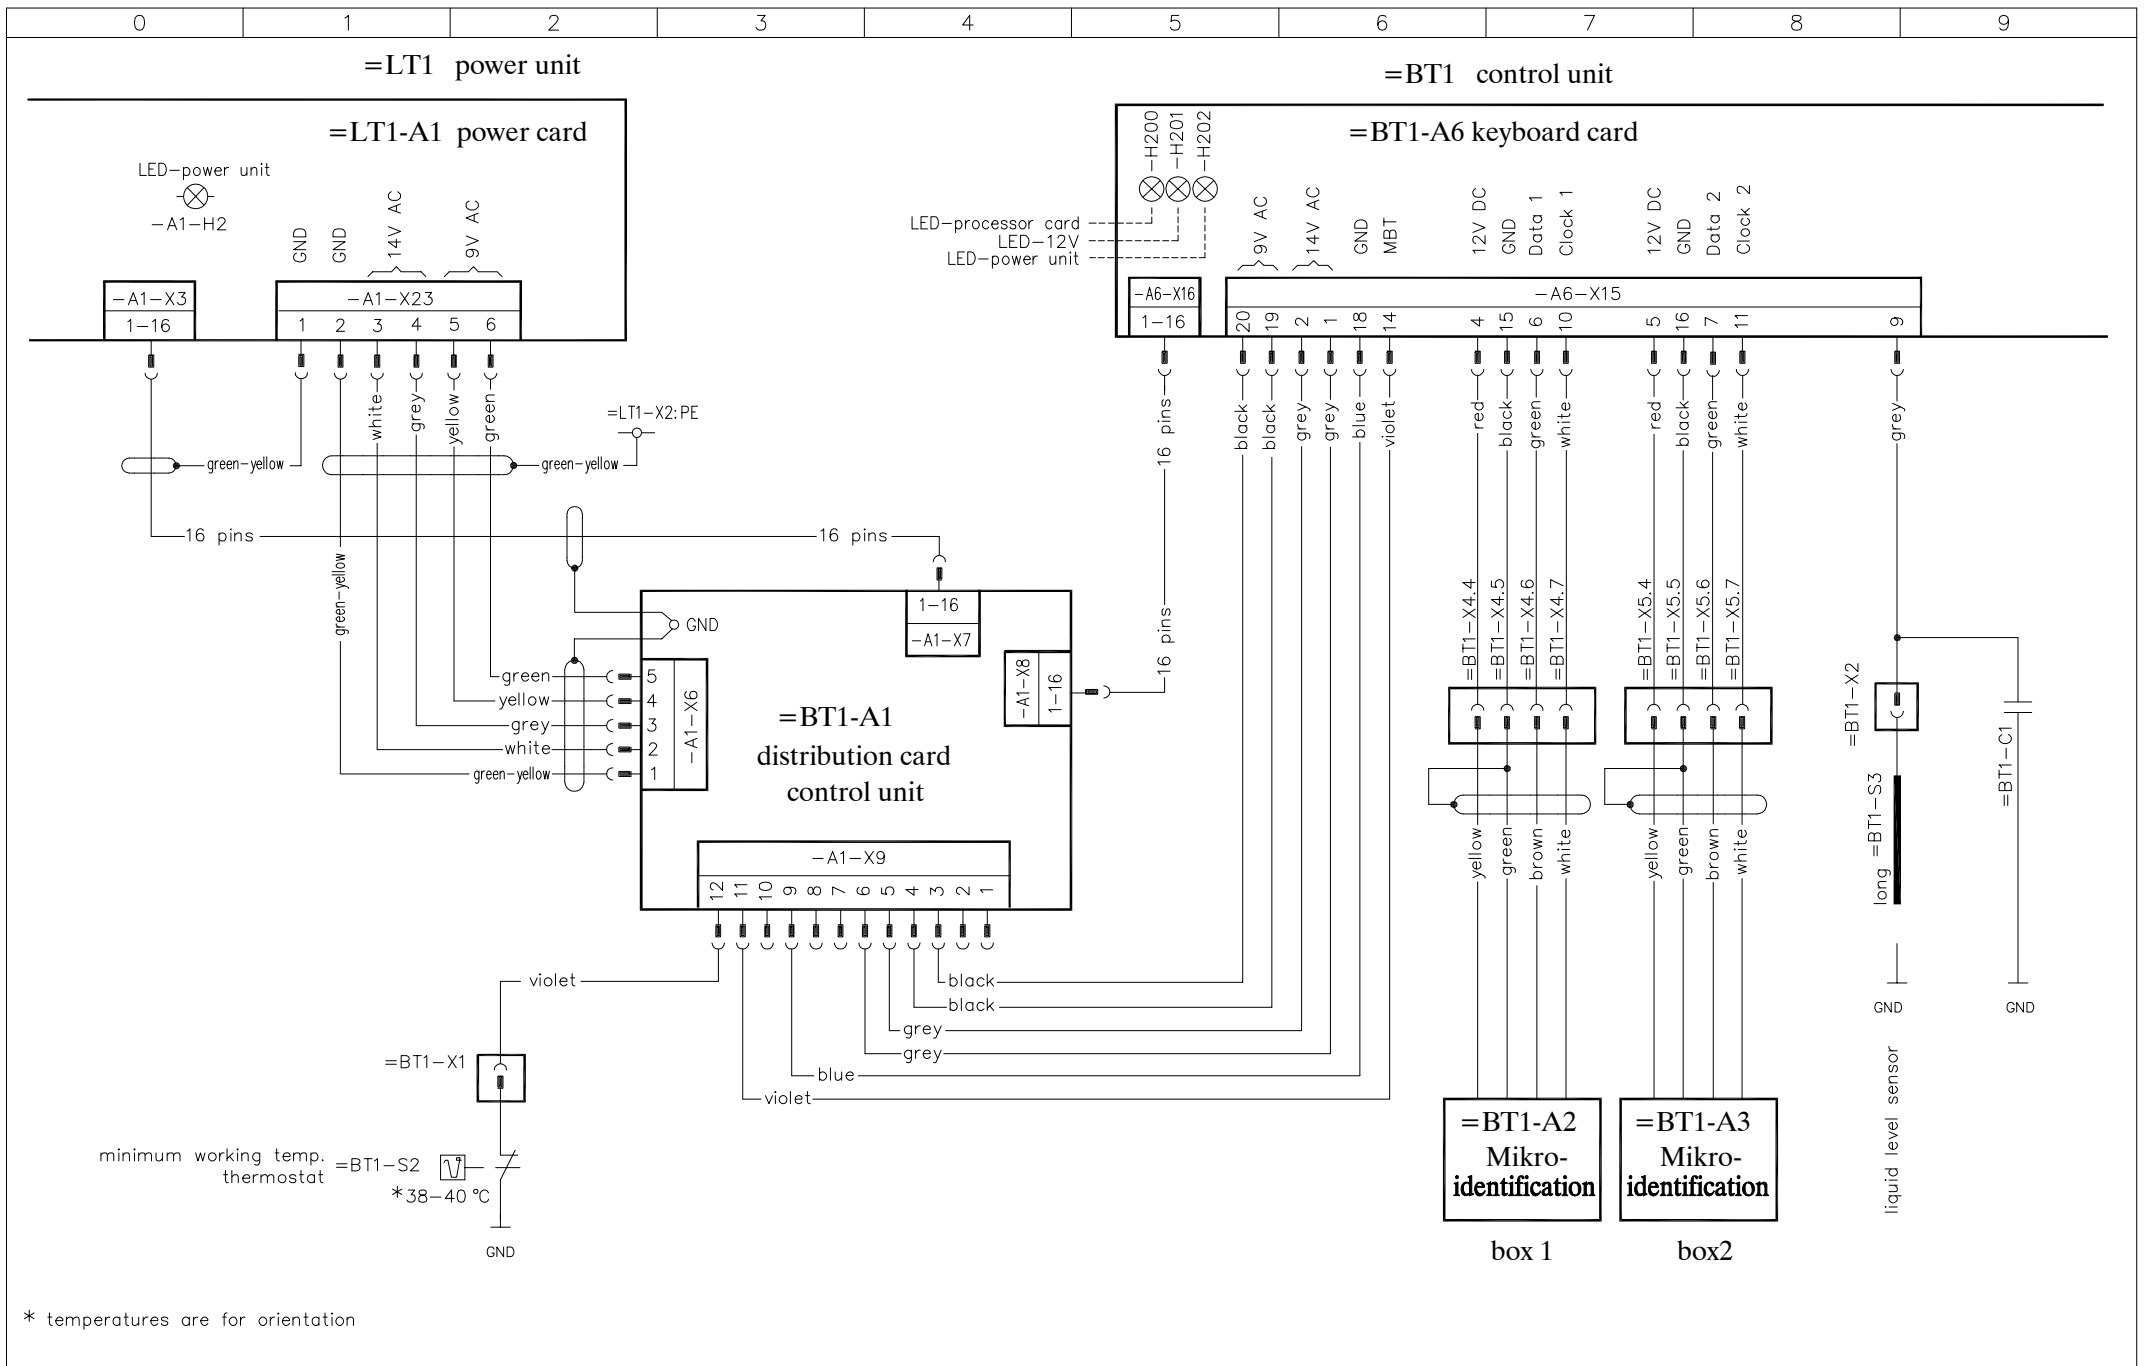


* temperatures are for orientation

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|-------|--|--|---------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|
| | | | | TAP1-SA2-30-M with Mikro Identification | | Förster Technik GmbH | | Zeichnungs-Nr. plan328a | | Blatt 3 | |
| | | | | Japan | | gezeichnet Datum 30.04.98 | | Versions-Nr. 1 | | von 8 Blätter | |
| Änderung | | Ind. | Datum | Name | | Name Ruh | | | | | |

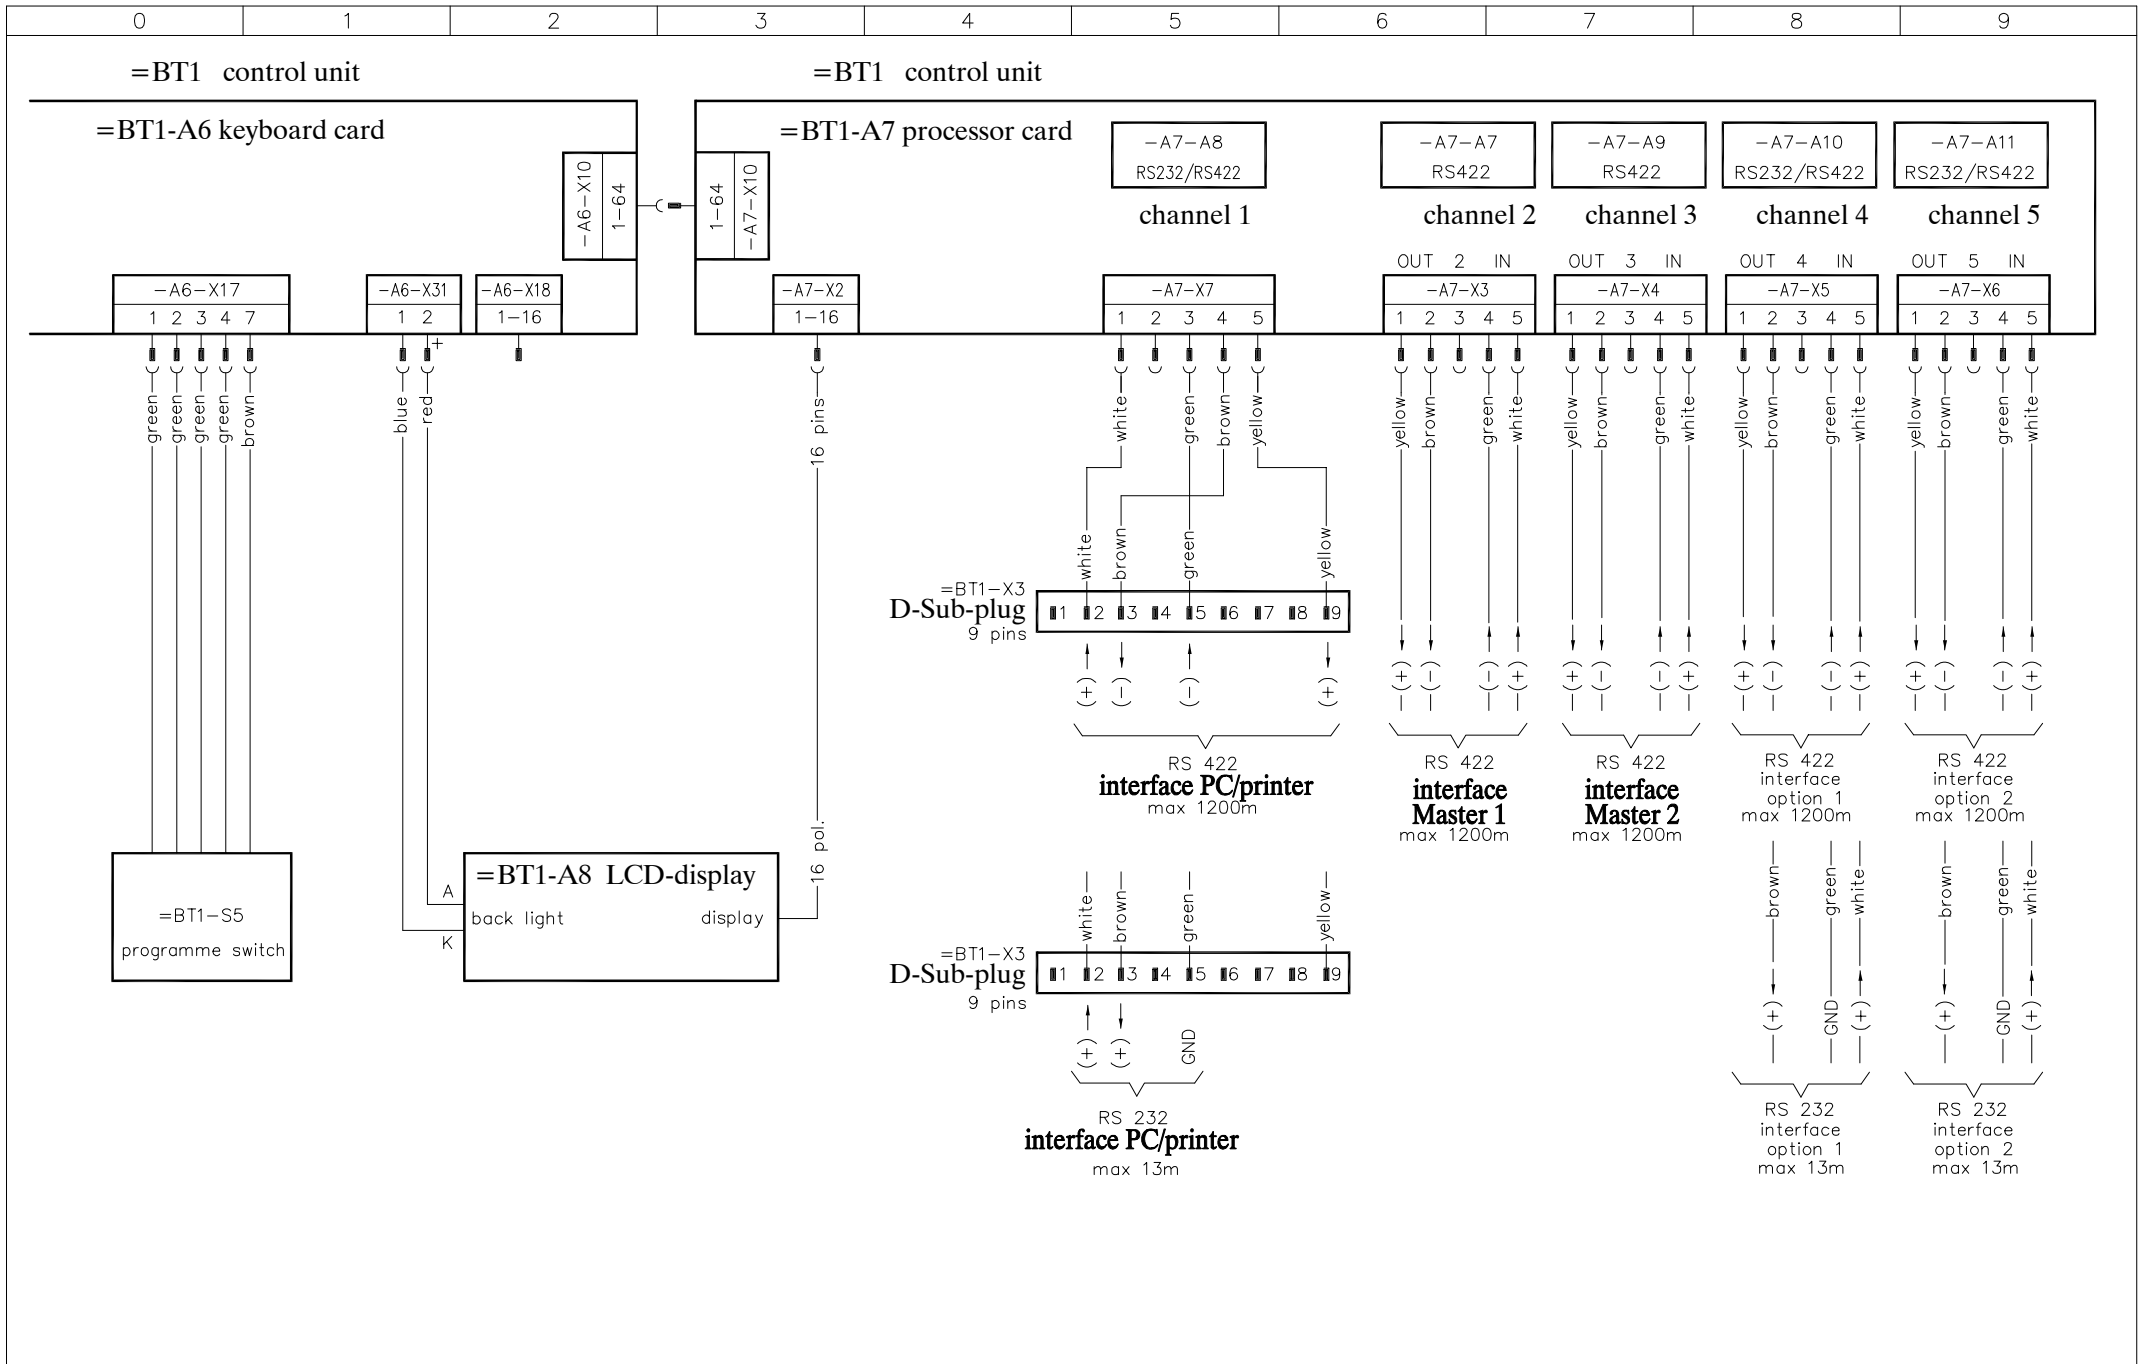


| | | | | | | | |
|----------|------|-------|------|--|----------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | TAP1-SA2-30-M with Mikro Identification | Förster Technik GmbH | Zeichnungs-Nr. plan328a | Blatt 4 |
| | | | | | | gezeichnet Datum 30.04.98 | |
| Änderung | Ind. | Datum | Name | Japan | Name Ruh | | von 8 Blätter |

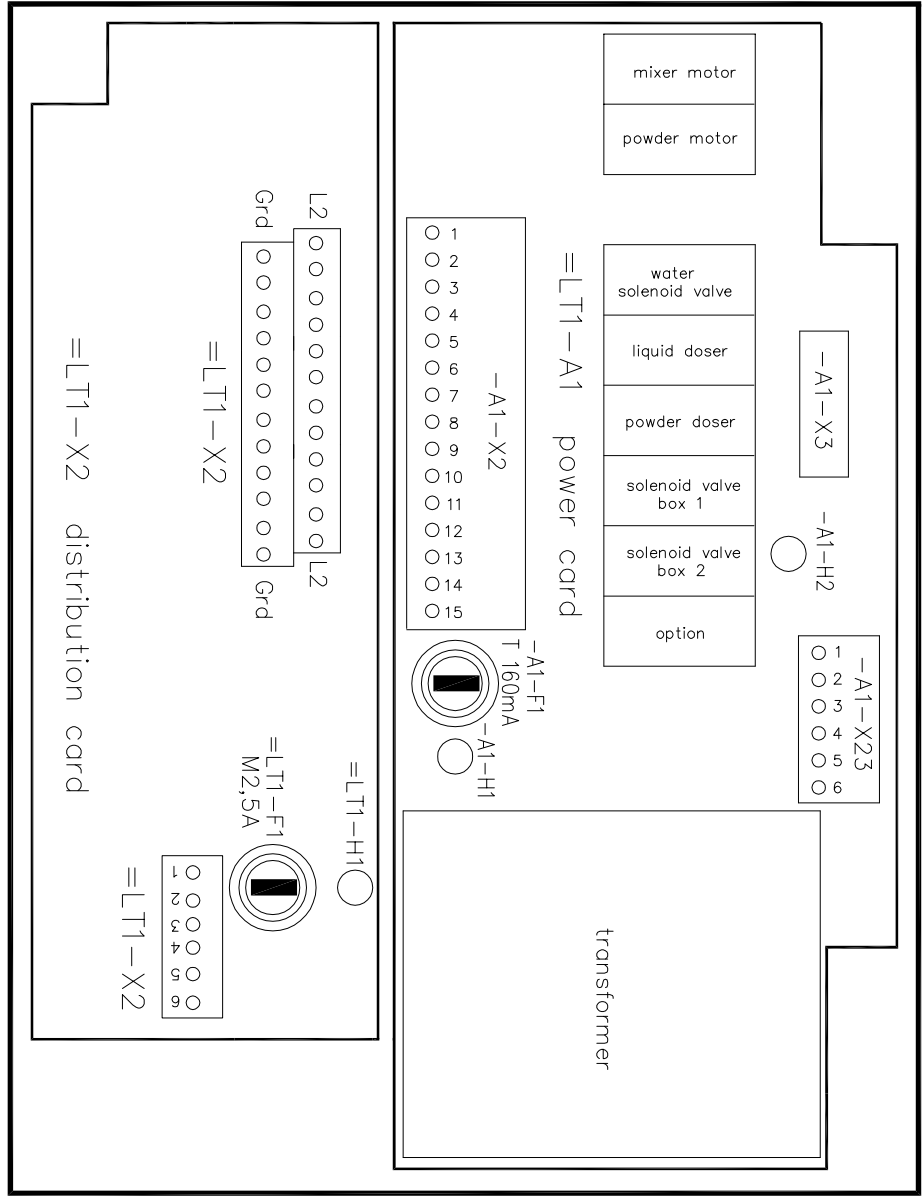

=LT1 power unit

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|-------|---|----------|----------------------|--|-------------------------|--|----------------|--|
| | | | | power unit TAP1-SA2-30-M with Mikro Identification Japan | | Förster Technik GmbH | | Zeichnungs-Nr. plan328a | | Blatt 5 | |
| | | | | | | gezeichnet | | Datum 30.04.98 | | Versions-Nr. 1 | |
| Änderung | | Ind. | Datum | Name | Name Ruh | | | | | | |

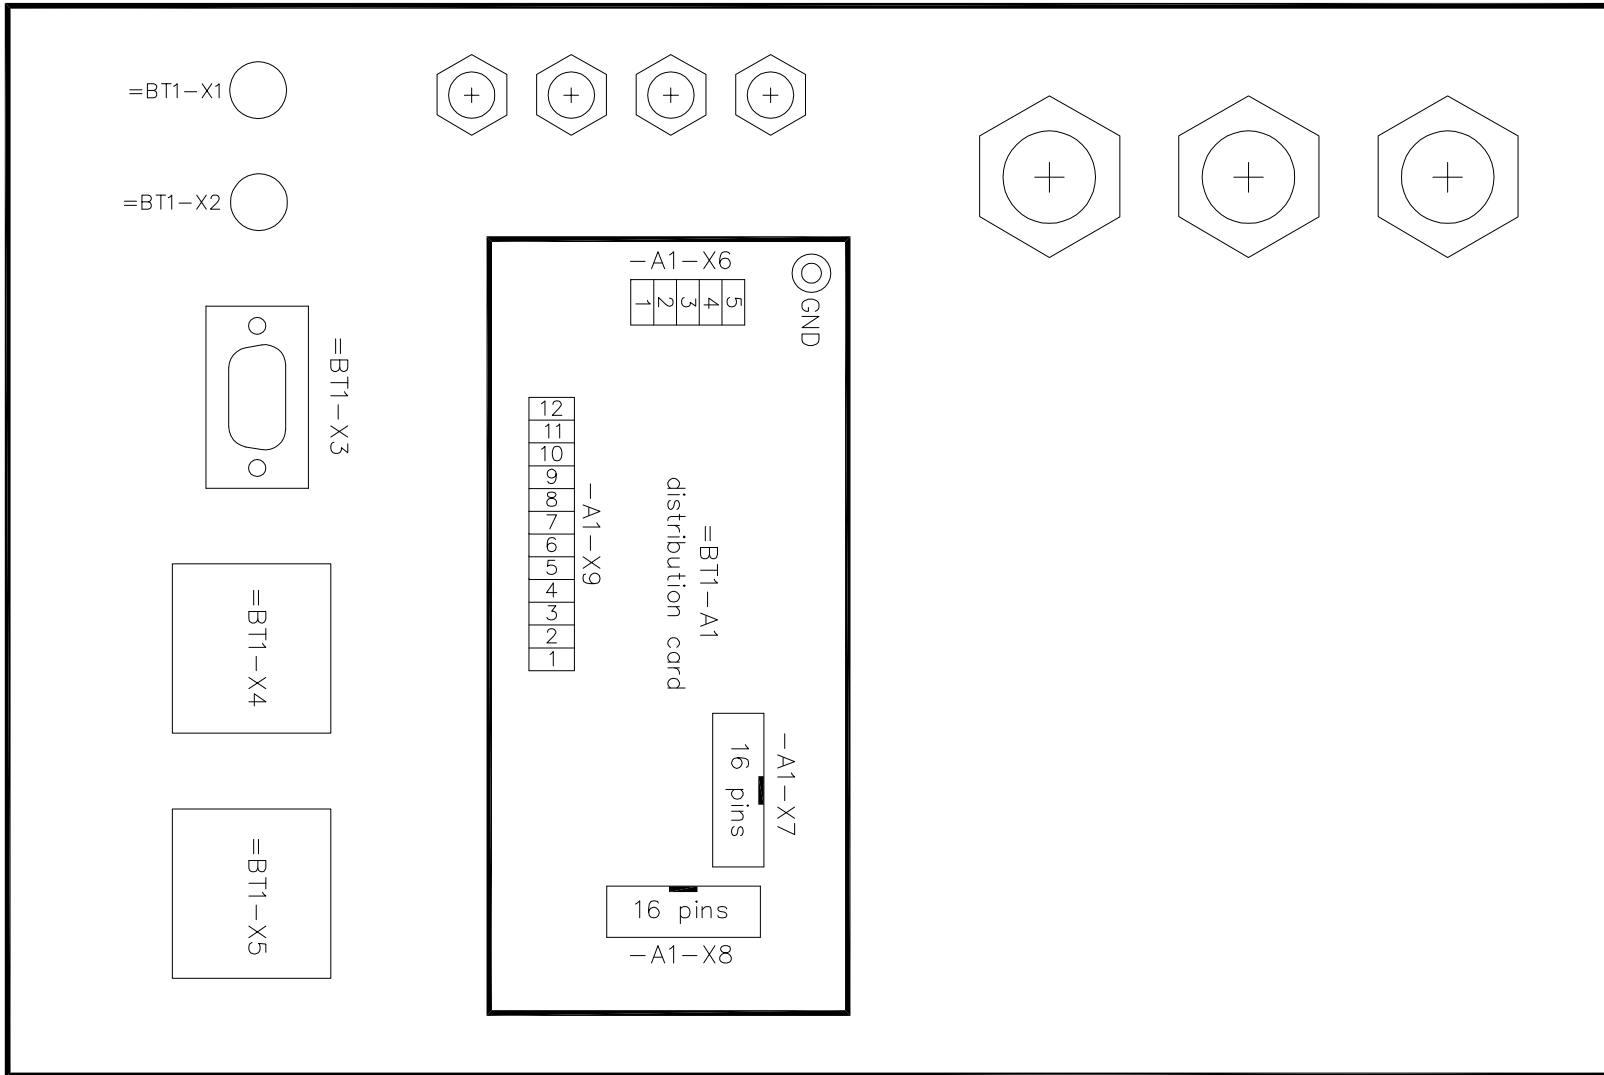

=BT1 control unit


| | | | |
|----------|------|-------|------|
| Änderung | Ind. | Datum | Name |
| | | | |
| | | | |

control unit
TAP1-SA2-30-M
with Mikro Identification
Japan

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Förster Technik GmbH gezeichnet | Datum 30.04.98 |
| | Name Ruh |

| | |
|----------------|----------|
| Zeichnungs-Nr. | plan328a |
| Versions-Nr. | 1 |

| | |
|-------|-----------|
| Blatt | 6 |
| von | 8 Blätter |

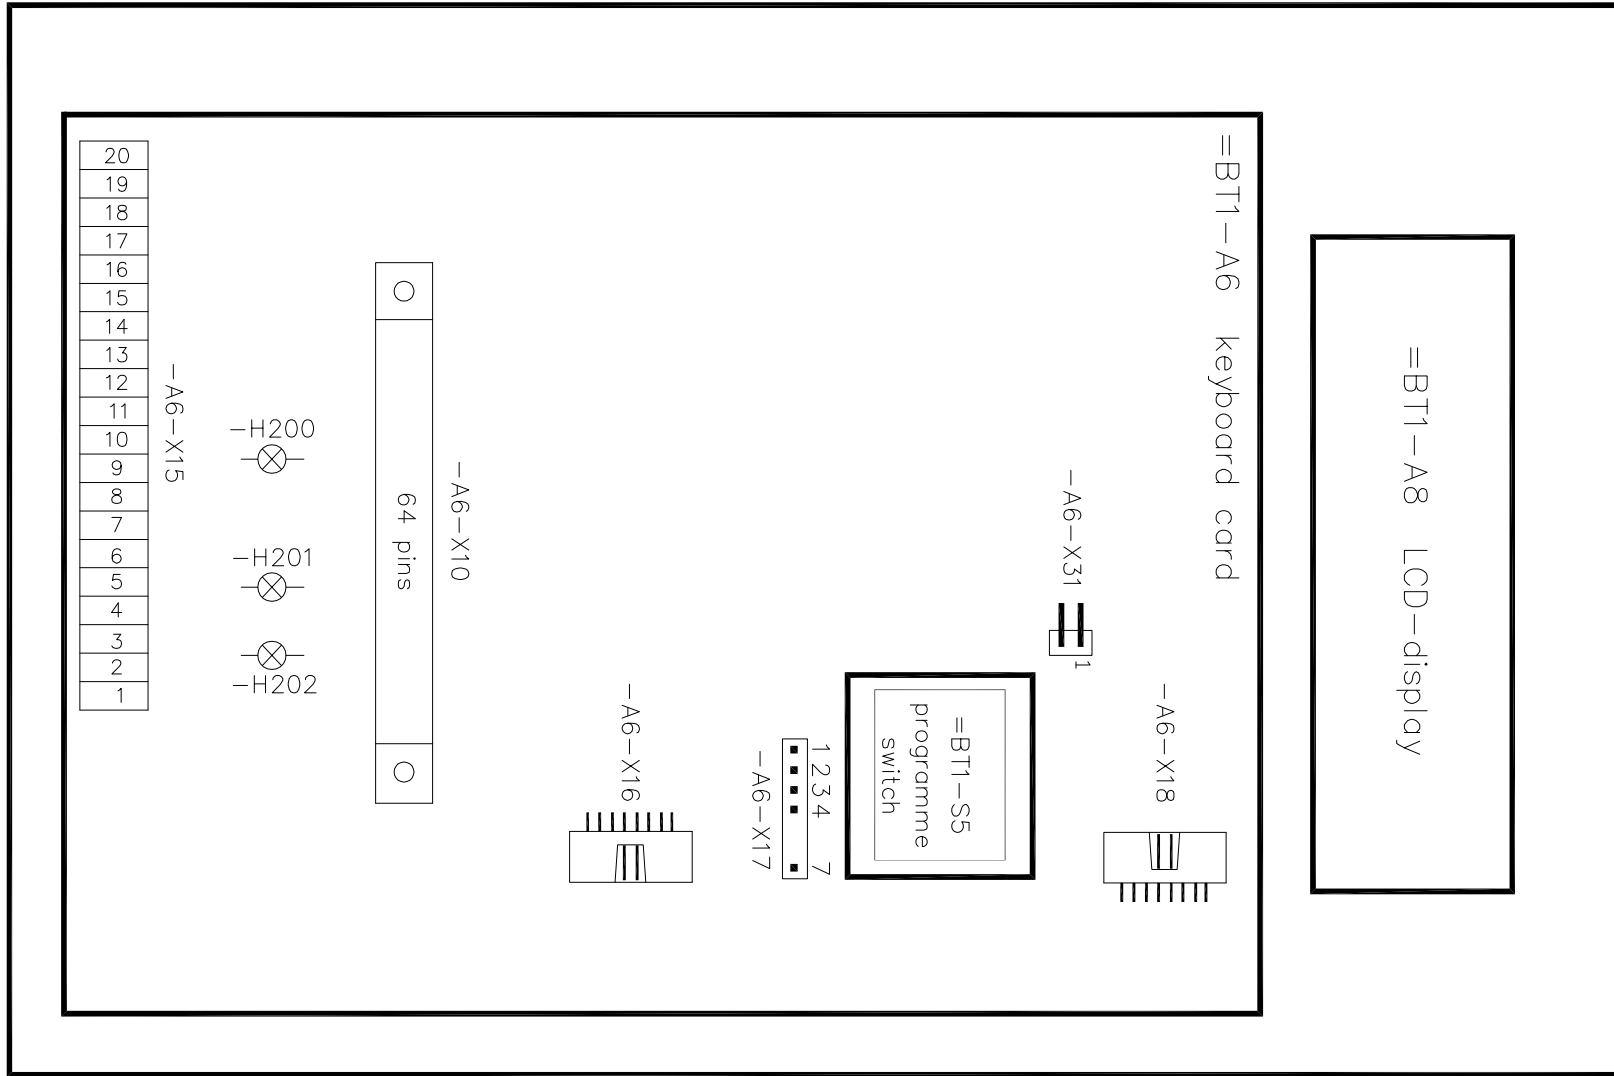

=BT1 control unit
without processor card


| | | | |
|----------|------|-------|------|
| Änderung | Ind. | Datum | Name |
| | | | |
| | | | |

control unit
TAP1-SA2-30-M
with Mikro Identification
Japan

| | |
|----------------------|----------------|
| Förster Technik GmbH | Datum 30.04.98 |
| gezeichnet | Name Ruh |

| | |
|----------------|----------|
| Zeichnungs-Nr. | plan328a |
| Versions-Nr. | 1 |

| | |
|-------|-----------|
| Blatt | 7 |
| von | 8 Blätter |

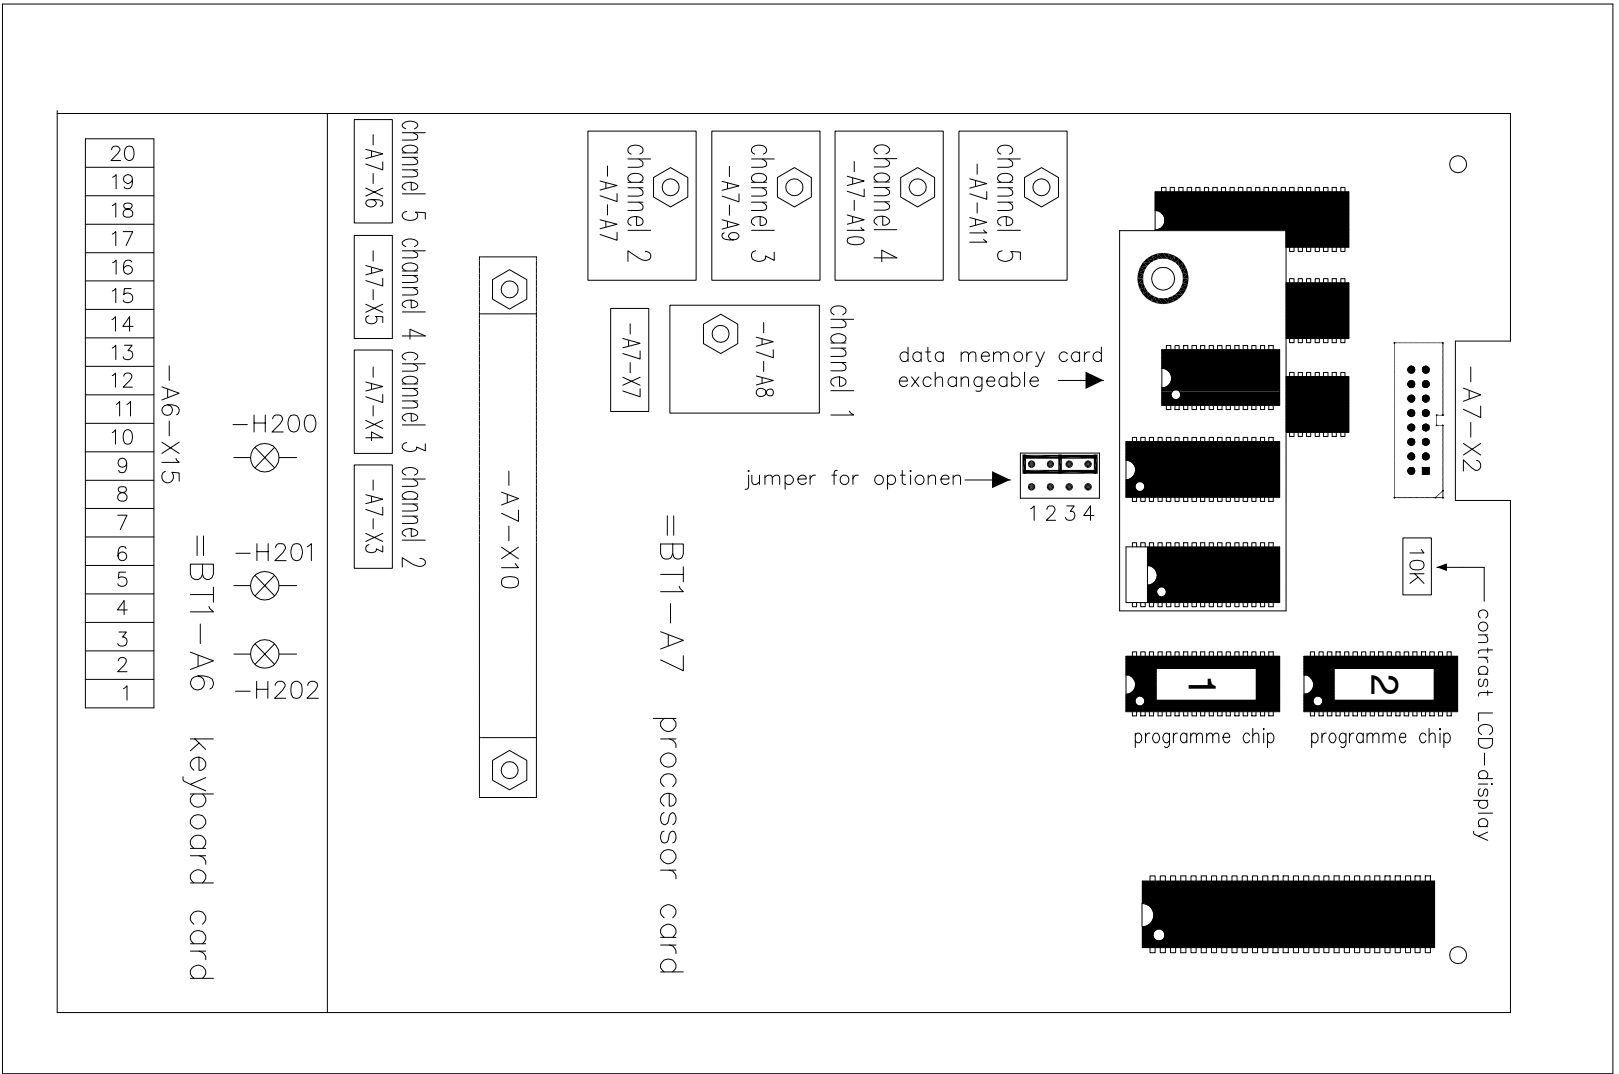

=BT1 control unit
with processor card

| | | | |
|----------|------|-------|------|
| Änderung | Ind. | Datum | Name |
| | | | |
| | | | |

control unit
TAP1-SA2-30-M
with Mikro Identification
Japan

| | | |
|----------------------|------------|----------------|
| Förster Technik GmbH | gezeichnet | Datum 30.04.98 |
| | | Name Ruh |

| | |
|----------------|----------|
| Zeichnungs-Nr. | plan328a |
| Versions-Nr. | 1 |

| | |
|-------|-----------|
| Blatt | 8 |
| von | 8 Blätter |